

FR  
GB  
DE  
ES  
PT  
IT  
NL  
SE

**WDI101, WDI161**

Panneau tactile Windows  
Touch Panel Windows  
Touch Panel Windows  
Panel táctil para Windows  
Painel táctil Windows  
Touch Panel Windows  
Aanraakscherm Windows  
Touch Panel Windows

CE

## Sommaire

1 Consignes de sécurité .....	2
2 Composition de l'appareil .....	3
3 Fonction.....	4
4 Utilisation.....	5
5 Informations destinées aux électriciens.....	8
5.1 Montage et raccordement électrique .....	8
6 Annexe.....	12
6.1 Caractéristiques techniques .....	12
6.2 Aide en cas de problème.....	12
6.3 Accessoires .....	13

## Panneau tactile 10" Windows

Réf. : WDI101

## Panneau tactile 16" Windows

Réf. : WDI161

### 1 Consignes de sécurité

L'assemblage et le montage d'appareils électriques doivent exclusivement être effectués par des électriciens, dans le respect des normes d'installation applicables dans le pays.

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages sur l'appareil, un incendie ou d'autres dangers.

L'appareil est un équipement de classe A. Cet équipement peut occasionner des dysfonctionnements dans le cadre privé, que l'utilisateur doit pallier par des mesures adaptées.

En cas d'alimentation du système avec Power over Ethernet (PoE), la puissance totale avec tous les charges raccordées (par ex. appareils USB) ne doit pas dépasser la

puissance absorbée selon la norme IEEE 802.3at Class 3.

Pour les modèles avec fonction PoE+, veiller à ne pas utiliser de potentiels de mise à la terre différents afin de pouvoir utiliser cette fonction.

La surface d'utilisation ne doit pas être utilisée avec des objets dotés d'arêtes vives ou pointus.

Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'objets dotés d'arêtes vives. Ne pas utiliser d'acides ou de solvants organiques.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé par l'utilisateur final.

## 2 Composition de l'appareil

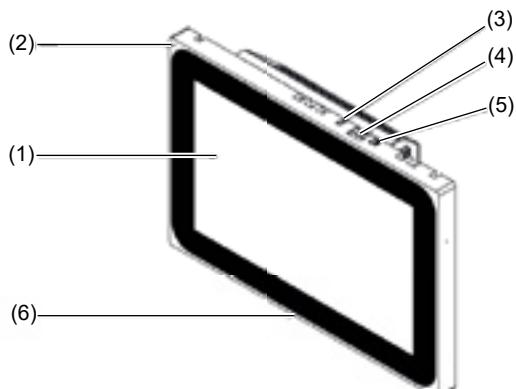


Image 1 : vue avant

- |     |                               |     |   |
|-----|-------------------------------|-----|---|
| (1) | Surface d'utilisation tactile | (5) | Touche Reset R pour redémarrer l'appareil |
| (2) | Microphone                    | (6) | Haut-parleurs                             |
| (3) | Capteur de luminosité         |     |   |
| (4) | Port pour mini-USB 2.0        |     |   |

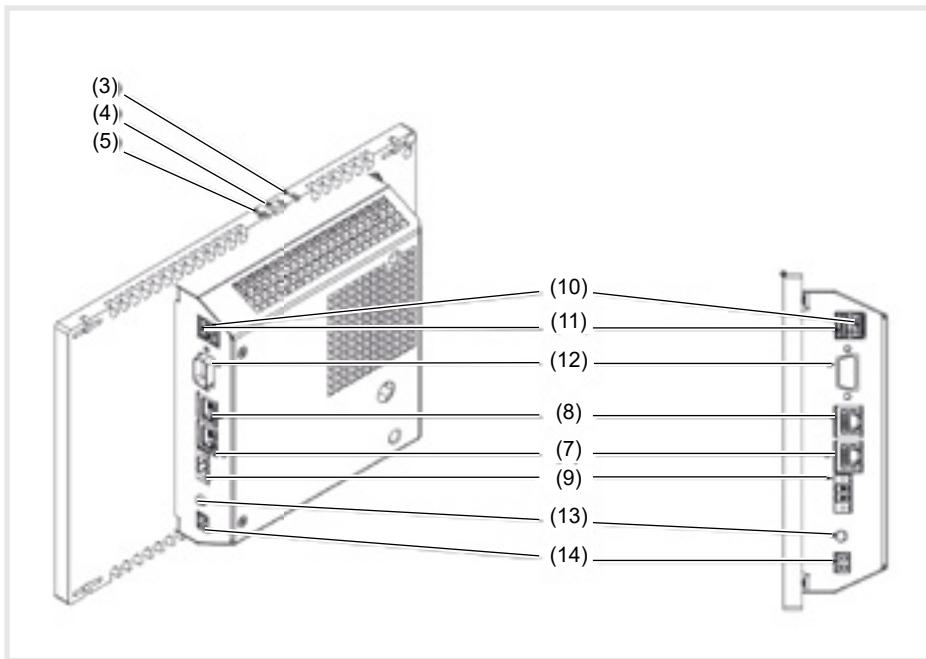


Image 3 : vue arrière / latérale

- |   |                        |
|---|------------------------|
| (7) Port Gigabit Ethernet RJ45, LAN / PoE+                | (11) Ports USB 3.0     |
| (8) Port Gigabit Ethernet RJ45, LAN2                      | (12) COM1, série RS232 |
| (9) Borne de raccordement pour tension auxiliaire 24 V CC | (13) Port jack 3,5 mm  |
| (10) Ports USB 2.0  | (14) KNX (en option)   |

### 3 Fonction

#### Informations système

L'appareil est un écran disponible avec un système d'exploitation Windows intégré (PC). L'écran tactile capacitif est idéal pour la commande et la visualisation centralisées du système de gestion technique d'un bâtiment. Un serveur local, comme par ex. le serveur domovea (voir accessoires), assurant la liaison avec le

système KNX, permet de transférer les fonctions d'utilisation et les statuts de l'installation via Ethernet sur le panneau tactile. De cette manière, il est par exemple possible de commander la lumière et d'en faire varier l'intensité, de commander des volets, d'afficher des valeurs de température et de consommation.

## Caractéristiques du produit

- Utilisation par contact des doigts directement sur l'écran
- Affichage de fonctions, valeurs de mesure et données configurées
- Ports USB pour supports d'enregistrement externes
- Microphone et haut-parleur avec suppression de l'écho
- Refroidissement par convection silencieux et durable, sans ventilateur
- Fonction de verrouillage pour nettoyer la surface d'utilisation grâce à un dispositif de blocage tactile

## Cas d'usage typique

- Convient uniquement à une utilisation intérieure.
- Pour un montage encastré dans des parois creuses ou massives, utiliser le boîtier encastré approprié pour le panneau tactile (voir accessoires).
- Le panneau peut être monté horizontale-

ment ou verticalement.

**i** Attention : la visualisation prévue doit correspondre à la position de montage du panneau tactile. Si, par exemple, une visualisation domovea est réalisée, pour les panneaux de 10'' ou de 16'', un montage horizontal doit être prévu.

## Contenu de l'emballage

- Panneau tactile
- Câble adaptateur de type A USB / mini-USB
- Matériel / Outil de montage
- Kit de raccordement RJ45 avec connecteur et câble patch

- Système d'exploitation Windows10 ® embedded\*
- Dispositif de blocage tactile pré-installé sur le bureau
- Pilote pour le matériel

## 4 Utilisation

L'écran est doté d'une surface sensible au toucher appelée écran tactile. En cas de contact de la surface d'utilisation avec le doigt ou un stylet spécial pour écran tactile (non fourni), des actions et fonctions en arrière-plan sont déclenchées.

**i** La surface d'utilisation ne doit pas être utilisée avec des objets dotés d'arêtes vives ou pointus.

**i** Si aucune action n'est exécutée pendant une longue période sur le panneau tactile, l'appareil passe automatiquement en mode veille (ARRÊT ou économiseur d'écran). Cette durée peut être configurée individuellement, par le biais de la commande système.

L'écran se rallume en cas de nouveau contact de la surface d'utilisation.

## Lire des fichiers provenant de supports d'enregistrement externes

Pour lire des fichiers, comme par ex. des photos, des fichiers audio, des mises à jour ou des applications (applis / programmes), sur un support d'enregistrement externe, un port mini-USB est disponible sur le bord supérieur de l'afficheur.

- En cas de montage du panneau affleurant avec le mur, appuyer régulièrement à droite et à gauche de l'appareil contre le boîtier jusqu'à ce que le bruit du blocage soit entendu, puis relâcher.

L'appareil est intégré dans le mur. Les éléments de commande sur le bord supérieur sont accessibles.

- En cas de besoin, raccorder le cordon d'adaptation USB / Mini-USB au port (4).
- Relier le support d'enregistrement externe, comme par ex. une clé USB ou un disque dur, à l'aide du cordon d'adaptation.
- Sauvegarder les fichiers ou installer les applications par le biais de l'explorateur Windows / un gestionnaire de fichiers.

## Redémarrer le système d'exploitation / le lanceur

Si l'appareil ne réagit pas correctement lors de l'utilisation, le système doit être redémarré.

- En cas de montage du panneau affleurant avec le mur, appuyer régulièrement à droite et à gauche de l'appareil contre le boîtier jusqu'à ce que le bruit du blocage soit entendu, puis relâcher.

L'appareil est intégré dans le mur. Les éléments de commande sur le bord supérieur sont accessibles.

- Appuyer sur la touche Reset R abaissée à l'aide d'un objet fin.

L'appareil effectue un redémarrage. Cela peut durer quelques secondes. Si la page d'accueil s'affiche, l'appareil est à nouveau opérationnel.

## Nettoyer la surface d'utilisation

Une fonction de verrouillage spéciale, qui protège la surface tactile de manipulations non souhaitées lors du nettoyage est pré-installé sur le bureau.

- Démarrer le dispositif de blocage tactile en cliquant / touchant deux fois .
- Un compte à rebours défile  durant 60 secondes à l'afficheur.
- Nettoyer la surface de l'écran avec un chiffon doux non pelucheux. Si nécessaire, humidifier légèrement le chiffon de nettoyage avec de l'eau claire.

Une fois le compte à rebours terminé, le dispositif de blocage tactile se referme automatiquement. La surface d'utilisation n'est plus bloquée.

- i** Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'objets présentant des arêtes vives.

Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, d'acides ou de solvants organiques.

Éviter toute pénétration d'humidité dans l'appareil.

## Appareils Windows

Les modèles d'appareils Windows sont fournis avec un système d'exploitation pré-installé. La surface correspond à celle d'un ordinateur portable ou de bureau. En outre, le client domovea

est pré-installé sur l'interface du bureau. Toutes les applications et tous les clients courants peuvent être installés et utilisés sur la surface d'utilisation.

## 5 Informations destinées aux électriciens

### 5.1 Montage et raccordement électrique



#### DANGER !

**Choc électrique en cas de contact avec les pièces sous tension dans l'environnement de l'installation !**

**Un choc électrique peut entraîner la mort.**

**Avant d'intervenir sur l'appareil, mettre l'installation hors tension et recouvrir les pièces conductrices avoisinantes !**

### Préparation du montage

L'appareil doit être installé à un endroit facile d'accès comme centrale d'affichage et de commande. Les habitudes des utilisateurs sont déterminantes lors de la définition de la hauteur de montage. Une hauteur de montage, du milieu de l'afficheur / milieu du boîtier jusqu'à la hauteur du sol fini, de 1,65 m env. est recommandée.



#### ATTENTION !

**Détérioration de l'appareil en cas de montage dans un boîtier voilé.**

**L'appareil risque d'être endommagé.**

**En cas de montage du boîtier dans un mur, s'assurer que l'ouverture dans le mur est suffisamment grande et que l'appareil peut être installé sans contraintes.**

**i** Vous trouverez des indications concernant le montage du boîtier encastré dans des murs massifs et creux dans la notice jointe au boîtier.

**i** Éviter l'humidité et un excès de poussière sur le lieu de montage. Ne pas monter l'appareil à proximité de sources de chaleur, comme par ex. de radiateurs, de ballons d'eau chaude ou de fours.

Le panneau tactile doit être installé dans un boîtier encastré disponible séparément (voir accessoires).

### Monter le connecteur (RJ45) sur le câble réseau (image 11)

Le boîtier encastré est fixé dans le mur sur le lieu de montage. Le tuyau vide avec le câble réseau est guidé à travers un passage dans le boîtier.

- Pousser le câble réseau à travers la gaine de mise à la terre du capuchon métallique du connecteur.
- Dégainer les fils Ethernet du câble réseau, ne pas les dénuder.
- Introduire les fils dans la fiche (19) du connecteur et les tourner à 90°. Raccourcir les fils qui dépassent.

**i** Ne pas poser les câbles d'alimentation réseau parallèlement aux câbles secteur afin d'éviter des perturbations CEM.

**i** Ce faisant, respecter impérativement le code de couleurs TIA/EIA-568-A ou B de l'installation. Il est issu de la documentation des composants et du routeur réseau installés. Le port Ethernet sur l'appareil est compatible avec les réseaux câblés, conformément au code TIA/EIA-568-A ou B.

- Placer la fiche sur le connecteur (20) et la fermer.
- La fiche est bloquée dans le connecteur.
- Serrer le serre-câbles fourni sur la gaine de mise à la terre.

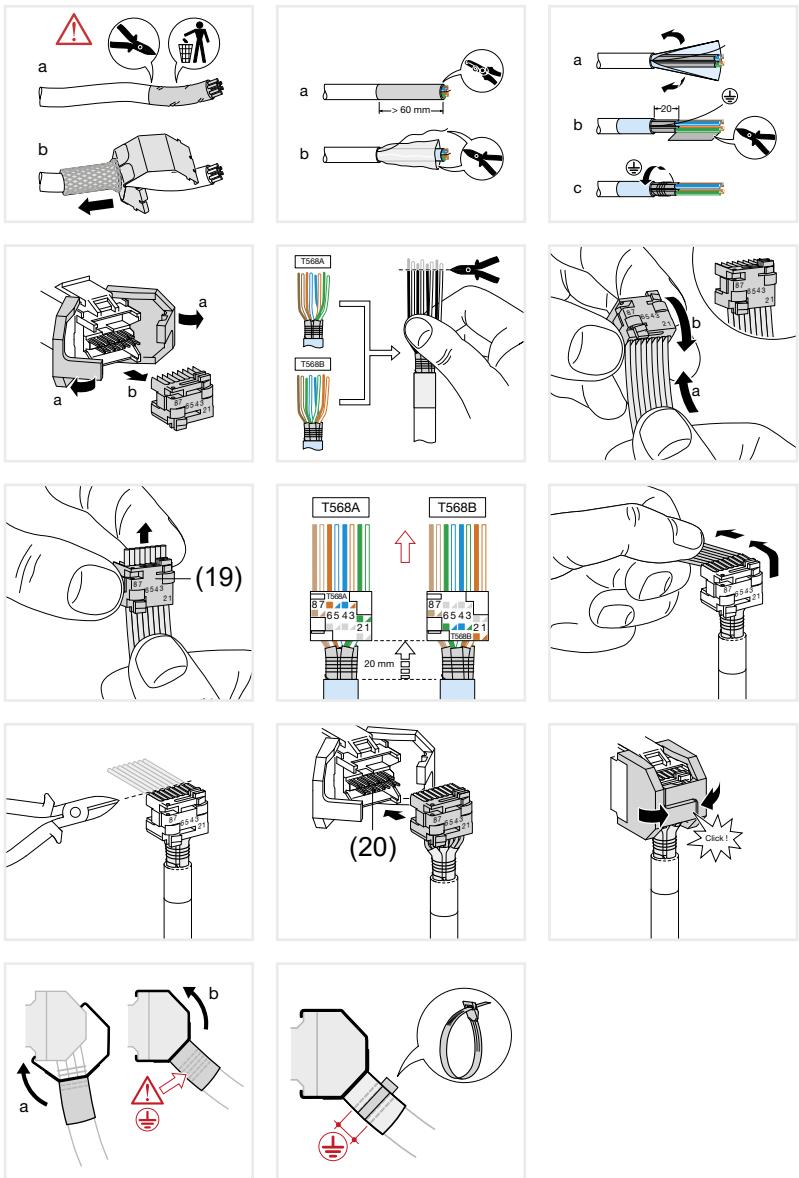


Image 11 : monter le connecteur sur le câble réseau

## Raccordement et montage de l'appareil

Le connecteur RJ45 est monté sur le câble réseau.

- Relier le connecteur à un port RJ45 au niveau du panneau tactile (7/8) à l'aide du câble patch RJ45 fourni.
- Si nécessaire, raccorder une tension auxiliaire CC de 24 V (Accessoires) par le biais de la borne fournie (9). Veiller à respecter la polarité (image 2/3).

- Installer le panneau tactile dans le boîtier (21), de telle sorte que les pattes de montage (22) du boîtier sont glissées sous le cadre.
- Serrer les quatre vis en haut et en bas à travers le cadre et les pattes de montage à l'aide de la clé Allen fournie (image 12/13). Les vis doivent être en biais dans le cadre.

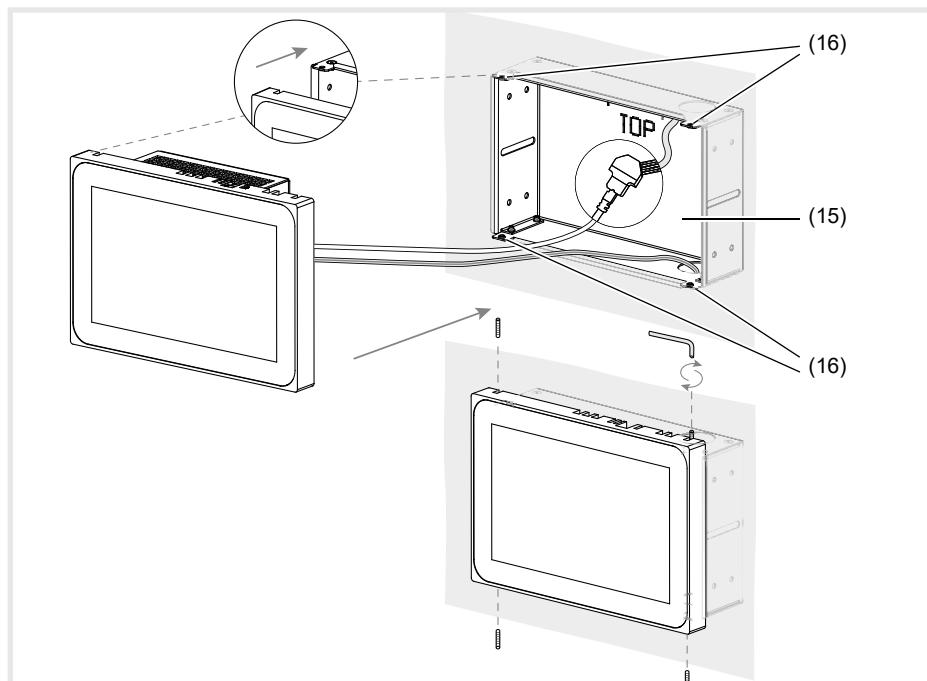


Image 12 a/b : montage dans le boîtier encastré

(15) Boîtier encastré (non fourni)

- En cas de montage affleurant au mur, guider l'appareil à droite et à gauche dans le boîtier en exerçant une pression légère et régulière (image 13), jusqu'à ce que le verrou >>Push-to-open<< du boîtier s'enclenche.

**i** Enfonçant l'écran tactile dans le boîtier, veiller impérativement à ne pas pincer les câbles raccordés.

(16) Pattes de montage

- Retirer le film de protection de la surface d'utilisation.
- Mettre sous alimentation auxiliaire. L'appareil charge le système d'exploitation / lanceur et affiche l'interface du bureau / la page d'accueil du lanceur au bout de quelques secondes. L'appareil est opérationnel.

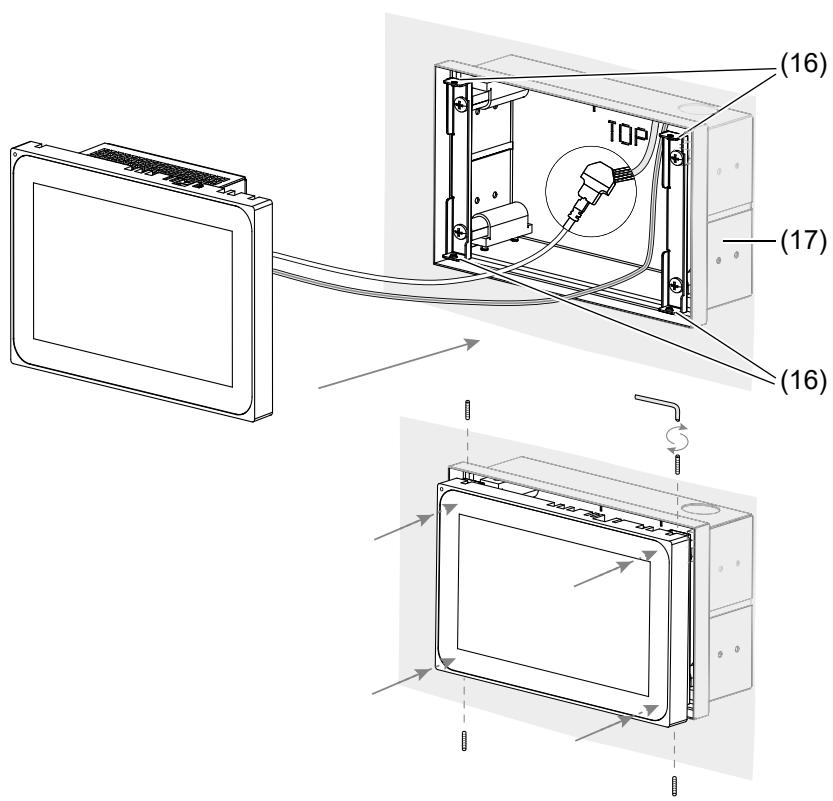


Image 13 a/b : montage affleurant au mur dans un boîtier encastré

(17) Boîtier encastré, affleurant au mur (non fourni)

### Démontage de l'appareil

- En cas de montage affleurant au mur, dégager l'appareil de la fixation dans le boîtier encastré en exerçant une pression légère et régulière, puis relâcher.
- Desserrer les vis et sortir l'appareil du boîtier.
- Retirer les raccords.

L'appareil sort lentement du boîtier vers l'avant.

## 6 Annexe

### 6.1 Caractéristiques techniques

Afficheur tactile TFT capacitif	env. 16:9	Indice de protection	IP20
Température de stockage	-20 ... +60 °C	Section du câble de tension auxiliaire :	
Humidité de l'air	10 ... 90 % à 25 °C, sans condensation	- flexible avec embout de câble max. 0,75 mm <sup>2</sup> - rigide max. 1,5 mm <sup>2</sup>	
		Courant de sortie USB par connecteur	500 mA

	10'' Windows	16'' Windows
Résolution	1280 x 800 pixels	1366 x 768 pixels
Intensité lumineuse	400 cd/m <sup>2</sup>	220 cd/m <sup>2</sup>
Nombre prises USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 1x Mini-USB	
Transfert de données Ethernet	1000 Mbit/s	
Port Ethernet	2 x RJ45	
Power over Ethernet	PoE+	
Tension auxiliaire	18 ... 36V DC	
Puissance absorbée		
- Fonctionnement	18,2 W	17 W
- Veille	9,6 W	10 W
- Éteindre l'afficheur	4,8 W	4,8 W
- Arrêter	1,4 W	1,4 W
Système d'exploitation	Windows 10 IoT	
Processeur	2x 1,8 GHz Intel E3930	
Mémoire	4 GB RAM 64 GB SSD mSATA	
Température de fonctionnement	+5 ... +35 °C	
Dimensions (L x H x P)	259,4 x 177 x 67,5 mm	377,4 x 231,8 x 66,4 mm
Hauteur hors-tout du cadre	10 mm	11 mm

### 6.2 Aide en cas de problème

#### La surface d'utilisation ne réagit plus aux commandes

Cause : le système s'est arrêté ou a planté.

Appuyer sur la touche R (5).

L'appareil exécute un redémarrage du système.

#### Fonctionnement impossible

Cause : absence de tension auxiliaire.

Vérifier le raccordement de l'alimentation auxiliaire.

Vérifier l'alimentation auxiliaire à l'aide d'un appareil de mesure.

### 6.3 Accessoires

Boîtier encastré pour WDI10x	WDW100
Boîtier encastré pour WDI10x, affleurant au mur	WDW101
Boîtier encastré pour WDI16x	WDW160
Boîtier encastré pour WDI16x, affleurant au mur	WDW161
Alimentation 24 V DC rail DIN	TGA200
Serveur domovea	TJA670/TJA470

## Content

1 Safety instructions .....	14
2 Design and layout of the device .....	15
3 Function.....	16
4. Operation.....	17
5 Information for electricians .....	20
5.1 Installation and electrical connection.....	20
6 Appendix.....	24
6.1 Technical data .....	24
6.2 Troubleshooting .....	24
6.3 Accessories .....	25

## Touch Panel 10'' Windows

Order no.: WDI101

## Touch Panel 16'' Windows

Order no.: WDI161

## 1 Safety instructions

Electrical equipment may only be installed and assembled by qualified electricians in accordance with the relevant installation standards of the country.

Failure to comply with these instructions may result in damage to the device, fire, or other hazards.

This is equipment of class A. It can cause radio interference in residential areas that the operator must counteract by means of appropriate measures.

When supplying the system with Power over Ethernet (PoE+) the overall performance including all loads connected (e.g. USB devic-

es) may not exceed the power consumption of IEEE 802.3at class 3.

In the case of device variants with PoE+ functions, make sure that no differential ground potentials are used so that this function can be used.

Do not operate the user interface with sharp-edged or pointed implements.  
Do not use any sharp-edged implements for cleaning. Do not use any acids or organic solvents.

These instructions are an integral component of the product and must be retained by the end user.

## 2 Design and layout of the device

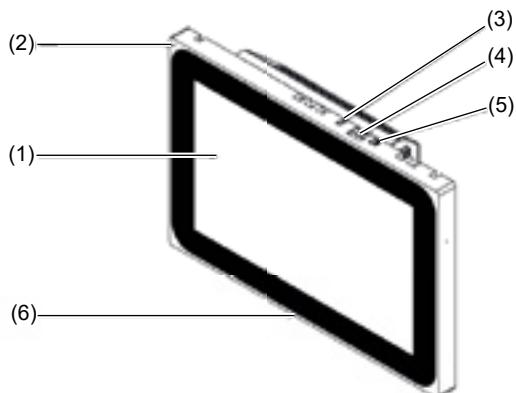


Figure1: Front view

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| (1) Touch-sensitive user interface | (4) Socket for mini USB 2.0                    |
| (2) Microphone                     | (5) Reset button <b>R</b> for rebooting device |
| (3) Brightness sensor              | (6) Speaker                                    |

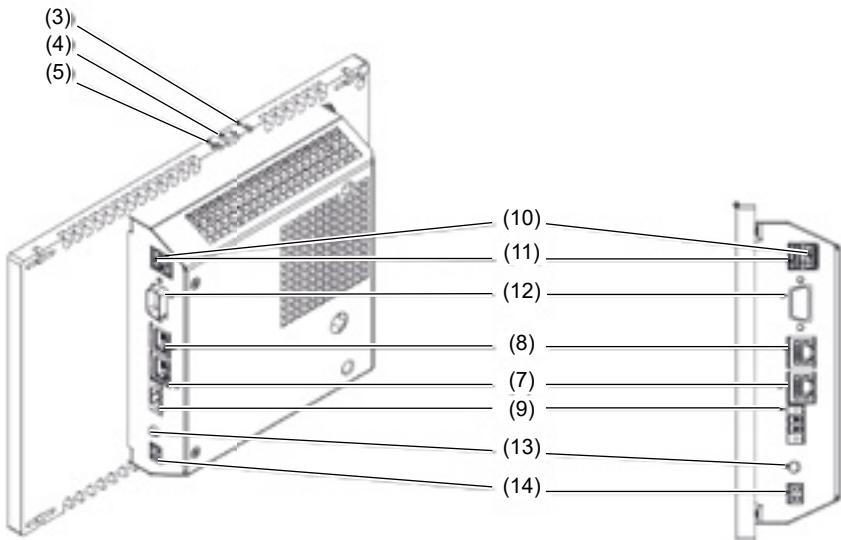


Figure 3: Rear/Side view

- (7) Ethernet connection RJ45, LAN/PoE+
- (8) Gigabit Ethernet connection RJ45, LAN2
- (9) Connecting terminal for auxiliary voltage  
24 V DC
- (10) Connections USB 2.0
- (11) Connections USB 3.0
- (12) COM1, Serial RS232
- (13) Connection 3.5 mm jack
- (14) KNX (optional)

## 3 Function

### System information

The device is a display obtainable as a variant with integrated Windows embedded. The capacitive touch display is highly suitable for the central control and visualisation of building system technology. Operating functions and system statuses are transmitted to the touch panel via Ethernet by means of a local server such as the domovea Server (see Accessories),

which establishes the connection to the KNX system.

In this way, for example, light can be switched and dimmed, shutters controlled, temperature and consumption values displayed.

## Product characteristics

- Operation directly on the screen with the touch of a finger
- Displaying of configured functions, measured values and data
- USB connections for external data storage media
- Microphone and loudspeaker with echo suppression
- Silent, long-lasting convection cooling without fan
- Disabling function for cleaning the screen by means of Touch Blocker

## Correct use

- Only suitable for indoor applications
- The appropriate flush-mounted housing for touch panel (see accessories) must be used for the flush-mounting in hollow walls or solid walls.
- The panel can be mounted in a horizontal or vertical direction.



Please note that the planned visualisation must correspond to the mounting orientation of the touch panel. If, for example, a domovea visualisation is implemented, a horizontal mounting must be provided from a panel size of 10'' or 16''.

## Scope of delivery

- Touch panel
- Mini USB/USB type A adapter cable
- Installation material/tool
- RJ45 connector kit with connector and patch cable

- Operating system Windows10 ® embedded
- Touch-Blocker preinstalled on the desktop
- Drivers for the hardware

## 4. Operation

The screen has a touch-sensitive surface, called touch screen. By touching the user interface with your finger or with a special touch screen pen (not included in scope of delivery) stored actions and functions are activated.

Do not operate the user interface with sharp-edged or pointed implements.

If no action is executed on the display within a certain time period, the device returns

automatically to standby display (OFF or screensaver). This time period can be configured individually in the control panel. The display is switched on again by touching the user interface once again.

## Loading files from external data storage media

A mini USB socket is available on the upper edge of the display for loading files, e.g. pictures, audios, updates as well as applications (Apps/programs) from an external data storage medium.

- If a device is mounted flush with the wall, press left and right evenly against the housing until the locking mechanism is audibly released.

The device is guided out of the wall. The operating elements on the upper edge are accessible.

- Connect the enclosed adapter cable USB/mini USB to the socket (4) if necessary.
- Connect external data storage medium, such as a USB stick or hard disk, to the adapter cable.
- Store the data in the device or install applications using the Windows Explorer file manager.

## Restarting operating system/launcher

If the device does not react properly during operation, the system should be restarted.

- If a device is mounted flush with the wall, press left and right evenly against the housing until the locking mechanism is audibly released.

The device is guided out of the wall. The operating elements on the upper edge are accessible.

- Press the sunken Reset button R using a thin pointed object.

The device will restart automatically. This may take a few seconds. When the home page is displayed, the device is ready for operation again.

## Cleaning user interface

A special disabling function, which protects the touch interface against unintended operations for cleaning is preinstalled on the desktop.

- Start the Touch-Block by a double clicking/touching. 
- On the display, a countdown takes place for 60 seconds.
- Clean the screen surface with soft, lint-free cloth. Moisten the cleaning cloth slightly with clear water if necessary.

After the countdown has elapsed, the Touch-Block closes automatically. The user interface is no longer blocked.

 Do not use any sharp-edged implements for cleaning.

Do not use any aggressive detergents, acids or organic solvents.

Do not allow any moisture to get into the device.

## Windows devices

The Windows device are supplied with a preinstalled operating system. The interface corresponds to that of a laptop or PC. Furthermore, the domovea client is preinstalled on

the desktop interface. All standard applications and clients can be installed and used via the interface.

## 5 Information for electricians

### 5.1 Installation and electrical connection



#### DANGER!

**Touching live parts in the installation environment can result in an electric shock.**

**An electric shock can lead to death.**

**Disconnect the connecting cables before working on the device and cover all live parts in the area!**

### Preparing installation

As a display and operating panel, the device should be mounted in a place that is easily accessible. The user habits are decisive when determining the installation height. We recommend an installation height from the display/housing centre to the finished floor of approx. 1.65 m.



**Prevent humidity and excessive dust at the installation location. Do not install the device near heat sources, such as radiators, storage heaters or ovens.**

The touch panel must be installed in a separately available flush-mounted housing (see accessories).



#### CAUTION!

**Damage to the device if installed in a warped housing.**

**The device can be damaged.**

**When installing the housing in a wall, ensure that the wall opening is big enough and the device can be inserted without tensions.**

**i** Information concerning the installation of the flush-mounted housing in solid and hollow walls can be referred to in the instructions enclosed.



**To avoid EMC interference, do not install network input cables parallel to mains cables.**

### Installing connector (RJ45) on the network cable (figure 11)

The flush-mounted housing is installed firmly in the wall. The empty conduit with the network cable is guided through an entry on the housing.

system. This can be found in the documentation of the installed network components and routers. The Ethernet connection has been connected to the device compatible with wired networks in accordance with TIA/EIA-568-A or B

- Insert the network cable through the metal cap's earthing cover of the connector.
- Strip the Ethernet strands of the network cable, do not remove insulation.
- Insert the strands into the plug-in connector (19) of the connector and bend up 90°. Shorten any protruding strands.

- Insert the plug-in connector into the connector (20) and snap it shut.

The plug-in connector is locked in place in the connector.

**i** When doing so, it is imperative to observe the colour code EIA/TIA -568 A or B of the

- Tighten the enclosed cable tie over the earthing cover.

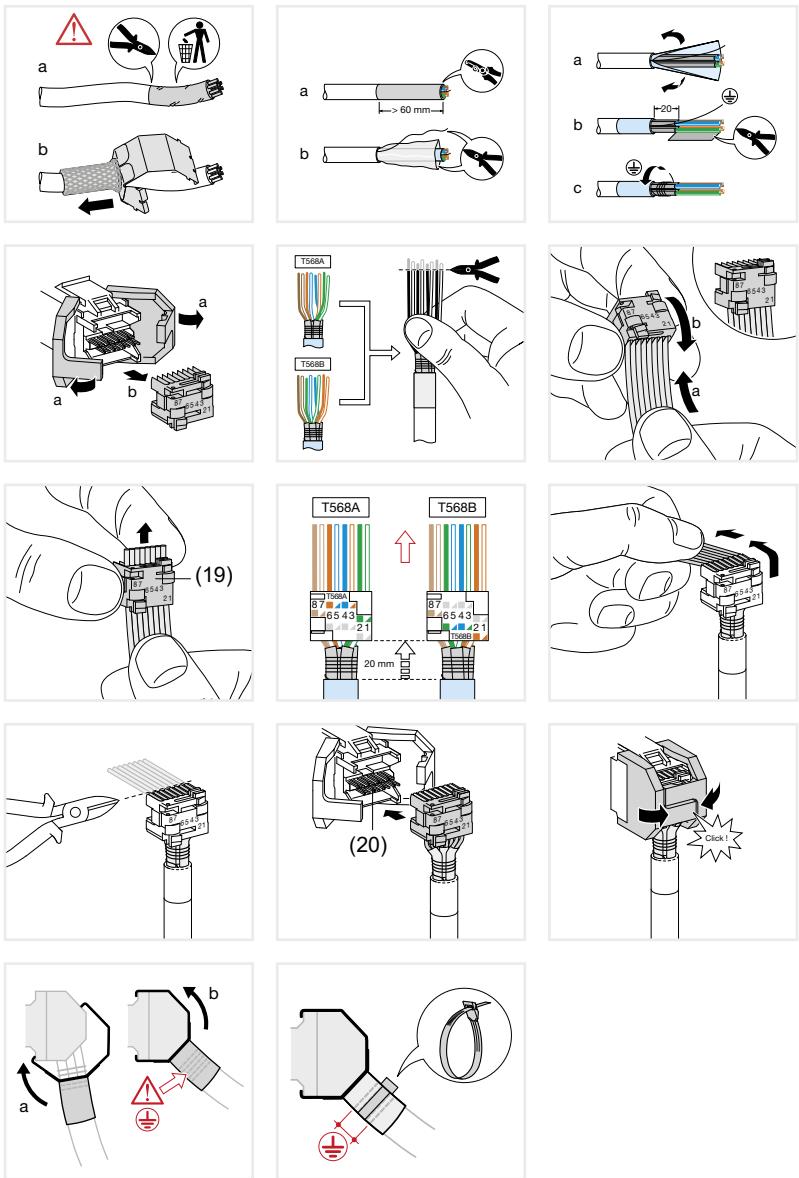


Figure 11: Installing connector on the network cable

## Connecting and installing the device

The RJ45 installing connector is mounted on the network cable.

- Connect the jack to an RJ45 socket on the touch panel (7/8) using the enclosed, pre-assembled RJ45 patch cable.
- If required connect a 24 V DC power supply (see Accessories) using the enclosed terminal (9). Ensure correct polarity (figure 2/3).

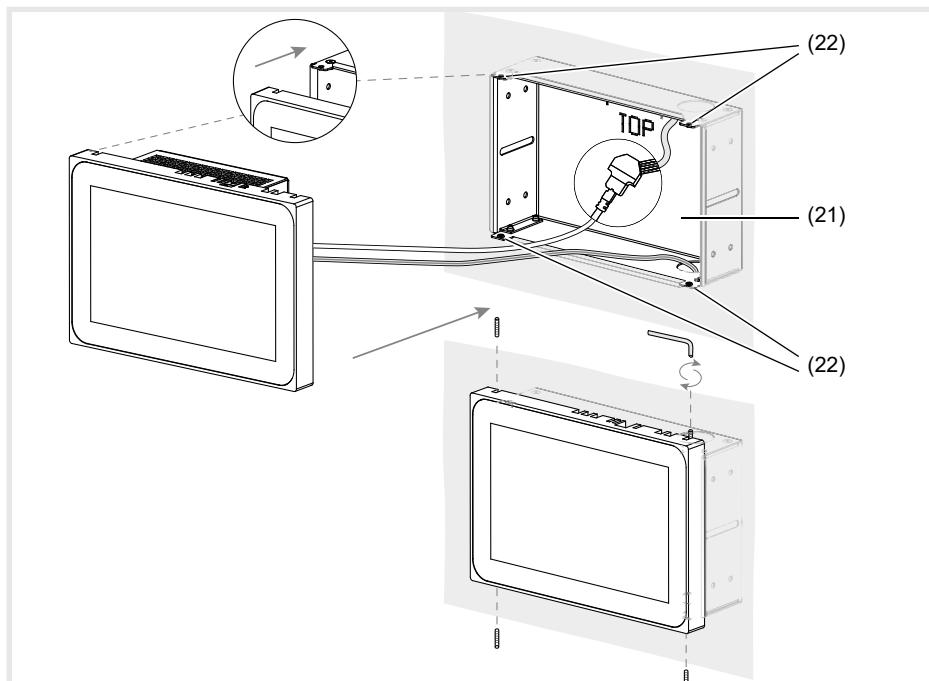


Figure 12 a/b: Installation in the flush-mounted housing

(15) Flush-mounted housing (not included in scope of delivery)

- If a device is mounted flush with the wall, guide it into the housing by applying even, slight pressure on the left and right (Figure 13) until the >>Push-to-open<< lock of the housing engages.

**i** When pushing in the touch display into the housing, make sure that the connected cables do not get wedged in.

(16) Mounting brackets

- Remove the protective foil from the user interface.

- Switch on auxiliary voltage.

The device charges the operating system/ Launcher and displays the desktop interface/home page of the Launcher after a few seconds. Device is ready for operation.

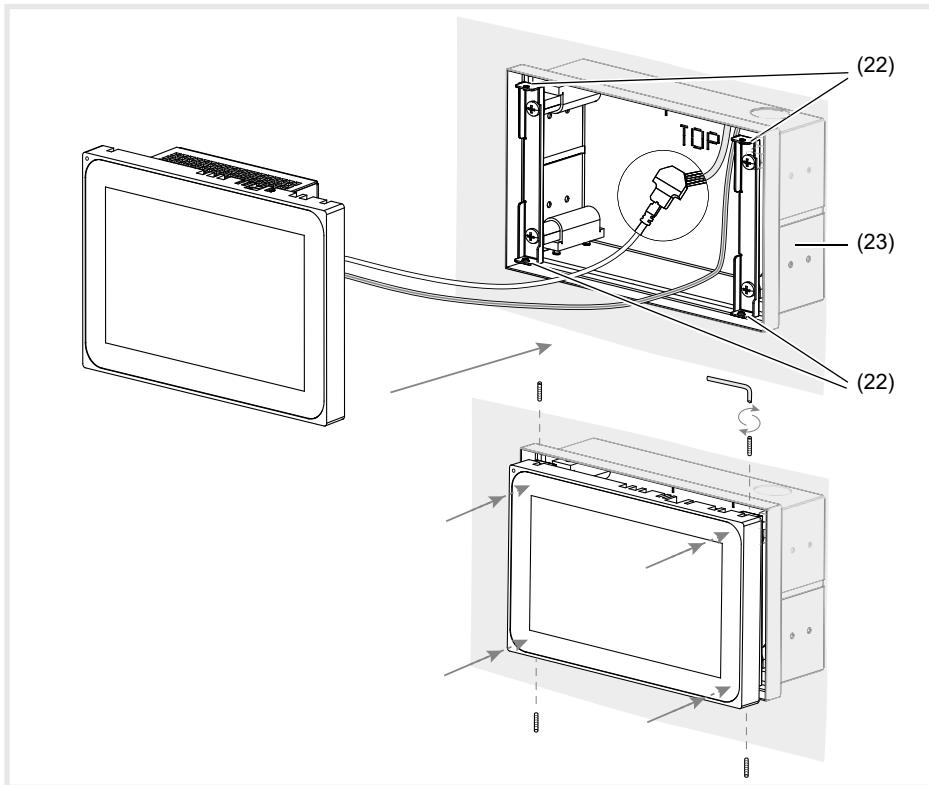


Figure 13 a/b: Flush wall mounting installation in the flush-mounted housing

(17) Flush-mounted housing, flush-to-wall (not within scope of delivery)

### Dismantling the device

- If a device is mounted flush with the wall, loosen it from its fastening in the flush-mounted housing by applying even, slight pressure and release.
- Loosen the screws and remove the device from the housing.
- Remove connections.

The device will move slowly forward out of the housing.

## 6 Appendix

### 6.1 Technical data

Capacitive TFT touch display	approx. 16:9	USB Output current per socket	500 mA
Storage temperature	-20 ... +60 °C		
Air humidity	10 ... 90 % at 25 °C, non-condensing		
Degree of protection	IP20		
Cable cross-section of auxiliary voltage:			
- flexible with conductor sleeve	max. 0.75 mm <sup>2</sup>		
- rigid	max. 1.5 mm <sup>2</sup>		

	10'' Windows	16'' Windows
Resolution	1280 x 800 pixels	1366 x 768 pixels
Light intensity	400 cd/m <sup>2</sup>	220 cd/m <sup>2</sup>
Number of USB sockets	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 1x Mini-USB	
Data transmission Ethernet		1000 Mbit/s
Port Ethernet		2 x RJ45
Power over Ethernet		PoE+
Auxiliary voltage		18 ... 36V DC
Power consumption:		
- Full load	18,2 W	17 W
- Idle	9,6 W	10 W
- Display off	4,8 W	4,8 W
- Shut down	1,4 W	1,4 W
Operating system	Windows 10 IoT	
Processor	2x 1,8 GHz Intel E3930	
Main memory	4 GB RAM 64 GB SSD mSATA	
Operating temperature	+5 ... +35 °C	
Dimensions (W x H x D)	259.4 x 177 x 67.5 mm	377.4 x 231.8 x 66.4 mm
Assembling height of frame	10 mm	11 mm

### 6.2 Troubleshooting

Display surface does not react to operations anymore	<b>Operation not possible</b> Cause: Auxiliary voltage is not present. Check connection for auxiliary voltage.
Cause: System has been shut down or has crashed.  Press the reset button <b>R</b> (5). The device will automatically restart.	Check auxiliary voltage by means of meas- uring device.

---

## 6.3 Accessories

Housing flush-mounted for WDI10x	WDW100
Housing flush-mounted for WDI10x, flush-to-wall	WDW101
Housing flush-mounted for WDI16x	WDW160
Housing flush-mounted for WDI16x, flush-to-wall	WDW161
Power supply 24 V DC RMD	TGA200
domovea Server	TJA670/TJA470

## Inhalt

1 Sicherheitshinweise .....	26
2 Geräteaufbau .....	27
3 Funktion .....	28
4 Bedienung .....	29
5 Informationen für die Elektrofachkraft .....	32
5.1 Montage und elektrischer Anschluss .....	32
6. Anhang .....	36
6.1 Technische Daten .....	36
6.2 Hilfe im Problemfall .....	36
6.3 Zubehör .....	37

## Touch Panel 10'' Windows

Best.-Nr.: WDI101

## Touch Panel 16'' Windows

Best.-Nr.: WDI161

### 1 Sicherheitshinweise

**Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte gemäß den einschlägigen Installationsnormen des Landes erfolgen.**

**Bei Nichtbeachtung der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.**

**Das Gerät ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen, denen der Betreiber durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken hat.**

**Bei Versorgung des Systems mit Power over Ethernet (PoE+) darf die Gesamtleistung inklusive aller angeschlossener Verbraucher**

**(z.B. USB Geräte) die Leistungsaufnahme von IEEE 802.3at Class 3 nicht überschreiten.**

**Bei Gerätevarianten mit PoE+ Funktion darauf achten, dass keine unterschiedlichen Erdungspotentiale genutzt werden, damit diese Funktion verwendet werden kann.**

**Die Bedienoberfläche nicht mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen bedienen.**

**Zum Reinigen keine scharfkantigen Gegenstände verwenden. Keine Säuren oder organische Lösungsmittel verwenden.**

**Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts und muss beim Endanwender verbleiben.**

## 2 Geräteaufbau

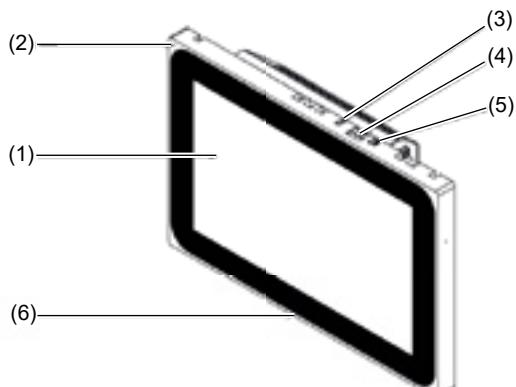


Bild 1: Frontansicht

- |     |                                  |     |  |
|-----|----------------------------------|-----|--|
| (1) | Touch-sensitive Bedienoberfläche | (4) | Buchse für Mini-USB 2.0                  |
| (2) | Mikrofon                         | (5) | Reset-Taste <b>R</b> für Geräte-Neustart |
| (3) | Helligkeitssensor                | (6) | Lautsprecher                             |

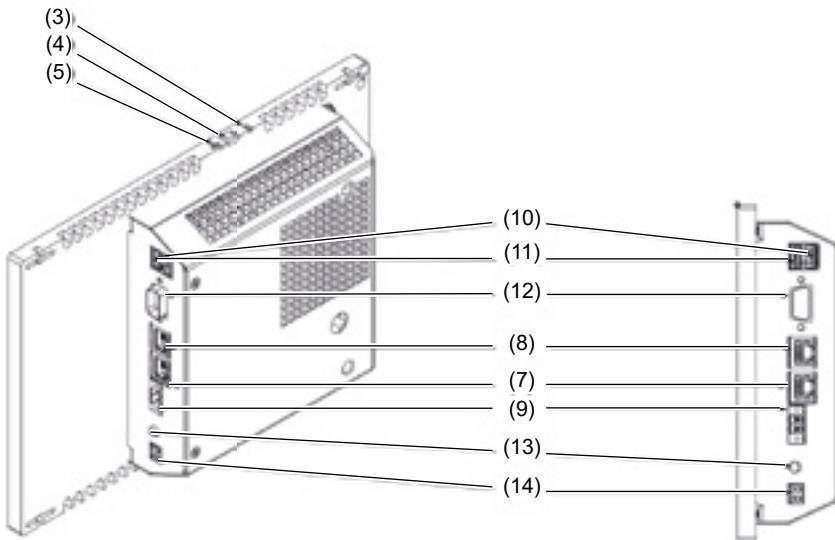


Bild 3: Rück-/Seitenansicht

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| (7) Gigabit Ethernet-Anschluss RJ45, LAN/<br>PoE+ | (11) Anschlüsse USB 3.0      |
| (8) Gigabit Ethernet-Anschluss RJ45, LAN2         | (12) COM1, Serial RS232      |
| (9) Anschlussklemme für Hilfsspannung<br>24 V DC  | (13) Anschluss 3,5 mm Klinke |
| (10) Anschlüsse USB 2.0                           | (14) KNX (optional)          |

### 3 Funktion

#### Systeminformation

Das Gerät ist ein Display erhältlich mit integriertem Windows embedded (PC). Das kapazitive Touch-Display eignet sich optimal für die zentrale Steuerung und Visualisierung der Gebäudesystemtechnik. Über einen lokalen Server, wie z. B. dem domovea Server (siehe Zubehör), der die

Verbindung zum KNX-System herstellt, werden Bedienfunktionen und Anlagenzustände via Ethernet auf das Touch Panel übertragen. Über einen Client unter Windows ist auf diese Weise zum Beispiel Licht zu schalten und zu dimmen, Behänge sind zu steuern, Temperatur- und Verbrauchswerte sind anzuzeigen.

## Produkteigenschaften

- Bedienung per Fingerberührung direkt auf dem Bildschirm
- Anzeige von konfigurierten Funktionen, Messwerten und Daten
- USB Anschlüsse für externe Speichermedien
- Mikrofon und Lautsprecher mit Echounterdrückung

- Geräuschlose, langlebige Konvektionskühlung ohne Lüfter
- Sperrfunktion zum Reinigen der Bedienoberfläche über Touch-Blocker
- 

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Nur zur Anwendung in Innenräumen geeignet
- Für die Unterputzmontage in Hohlwänden oder massiven Wänden ist das passende Gehäuse UP für Touch Panel (siehe Zubehör) zu verwenden.
- Das Panel kann waagerecht oder senkrecht

montiert werden.

 Bitte beachten, dass die geplante Visualisierung mit der Einbaulage des Touch Panels korrespondieren muss. Wird beispielsweise eine domovea-Visualisierung realisiert, ist für Panelgröße von 10'' oder 16'' ein waagerechter Einbau vorzusehen.

## Lieferumfang

- Touch-Panel
- USB/Mini-USB Typ A Adapterkabel
- Montagematerial/-werkzeug
- RJ45 Anschluss-Kit mit Steckverbinder und Patchkabel

- Betriebssystem Windows10 ® embedded\*
- Touch-Blocker vorinstalliert auf dem Desktop
- Treiber für die Hardware

## 4 Bedienung

Der Bildschirm besitzt eine berührungsempfindliche Oberfläche, Touchscreen genannt. Durch Berühren der Bedienoberfläche mit dem Finger oder einem speziellen Touchscreen-Stift (nicht im Lieferumfang) werden hinterlegte Aktionen und Funktionen ausgelöst.

 Die Bedienoberfläche nicht mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen bedienen.

 Wird eine Zeit lang keine Aktion am Touch Panel ausgeführt, geht das Gerät automatisch in den Ruhezustand (AUS oder Bildschirmschoner). Diese Zeitspanne ist individuell zu konfigurieren über die Systemsteuerung.  
Die Anzeige wird mit erneuter Berührung der Bedienoberfläche wieder eingeschaltet.

## Dateien von externen Speichermedien einspielen

Für das Einspielen von Dateien, wie z. B. Bildern, Audios, Updates oder auch Anwendungen (Apps/Programmen), über ein externes Speichermedium steht am oberen Displayrand eine Mini-USB-Buchse zur Verfügung.

- Bei wandbündigem Einbau Gerät links und rechts gleichmäßig gegen das Gehäuse drücken bis sich die Arretierung hörbar löst, dann loslassen.

Das Gerät wird aus der Wand geführt. Die

Bedienelemente am oberen Rand sind erreichbar.

- Bei Bedarf beiliegendes Adapterkabel USB/Mini-USB an der Buchse (4) anschließen.
- Externes Speichermedium, wie zum Beispiel einen USB-Stick oder eine Festplatte mit dem Adapterkabel verbinden.
- Über den Windows Explorer/Dateimanager die Dateien im Gerät speichern oder Anwendungen installieren.

## Betriebssystem/Launcher neu starten

Wenn das Gerät bei Bedienung nicht ordnungsgemäß reagiert, sollte das System neu gestartet werden.

- Bei wandbündigem Einbau Gerät links und rechts gleichmäßig gegen das Gehäuse drücken bis sich die Arretierung hörbar löst, dann loslassen.

Das Gerät wird aus der Wand geführt. Die Bedienelemente am oberen Rand sind erreichbar.

- Mit einem dünnen Gegenstand die abgesenkte Reset-Taste **R** drücken.

Das Gerät führt einen Neustart aus. Dies kann einige Sekunden dauern. Wenn die Startseite angezeigt wird, ist das Gerät wieder betriebsbereit.

## Bedienoberfläche reinigen

Eine spezielle Sperrfunktion, die die Touch-Oberfläche zum Reinigen vor unbeabsichtigten Bedienungen schützt, ist ein auf dem Desktop vorinstalliert.

- Mit doppeltem Klick/Touch auf den  Touch-Blocker starten.  
Auf dem Display wird 60 Sekunden lang ein Countdown heruntergezählt.
- Bildschirmoberfläche mit einem weichen, nicht fusselnden Tuch reinigen. Falls nötig, das Reinigungstuch mit klarem Wasser leicht anfeuchten.

Nach Ablauf des Countdowns schließt sich der Touch-Blocker automatisch. Die Bedienoberfläche ist nicht mehr gesperrt.

-  Zum Reinigen keine scharfkantigen Gegenstände verwenden.

Keine scharfen Reinigungsmittel, Säuren oder organische Lösungsmittel verwenden.

Keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen lassen.

## Windows-Geräte

Die Windows-Gerätevarianten werden mit vorinstalliertem Betriebssystem ausgeliefert. Die Oberfläche entspricht der eines Notebooks oder PCs. Darüber hinaus ist auf der Desktop-Ober-

fläche der domovea Client vorinstalliert. Alle gängigen Anwendungen und Clients können über die Oberfläche installiert und genutzt werden.

## 5 Informationen für die Elektrofachkraft

### 5.1 Montage und elektrischer Anschluss



#### GEFAHR!

**Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbauumgebung!**

**Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.**

**Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!**

### Montage vorbereiten

Als Anzeige- und Bedienzentrale ist das Gerät an gut erreichbarer Stelle zu montieren. Bei der Festlegung der Montagehöhe sind die Nutzergewohnheiten entscheidend. Empfohlen wird eine Montagehöhe von Display-/Gehäusemitte zum fertigen Fußboden von ca. 1,65 m.

**i** Feuchtigkeit und übermäßigen Staub am Montageort vermeiden. Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Wärmespeichern oder Öfen montieren.

Das Touch Panel ist in einem separaten erhältlichen Gehäuse UP einzubauen (siehe Zubehör).



#### VORSICHT!

**Beschädigung bei Einbau des Gerätes in ein verzogenes Gehäuse.**

**Gerät kann beschädigt werden.**

**Beim Einbau des Gehäuses in einer Wand darauf achten, dass die Wandöffnung groß genug ist und das Gerät ohne Spannungen eingesetzt werden kann.**

**i** Hinweise zur Montage des UP-Gehäuses in Massiv- und Hohlwänden sind der dem Gehäuse beiliegenden Anleitung zu entnehmen.

**i** Netzwerk-Eingangsleitungen nicht parallel zu Netzteilungen verlegen, um EMV-Störungen zu vermeiden.

### Steckverbinder (RJ45) am Netzwerkkabel montieren (Bild 11)

Das Gehäuse UP ist am Montageort in der Wand fest eingebaut. Das Leerrohr mit dem Netzwerkkabel ist durch eine Einführung am Gehäuse geführt.

**i** Hierbei unbedingt den Farbencode TIA/EIA-568-A oder B der Anlage beachten. Dies geht aus der Dokumentation der installierten Netzwerk-Komponenten und -Router hervor. Der Ethernet-Anschluss am Gerät ist kompatibel zu leitungsgebundenen Netzwerken gemäß TIA/EIA-568-A oder B ausgeführt.

- Das Netzwerkkabel durch den Erdungsmantel der Metallkappe des Steckverbinders schieben.
- Die Ethernet-Adern des Netzwerkkabels abmanteln, nicht abisolieren.
- Die Adern in den Stecker (19) des Steckverbinders einführen und 90° abwinkeln. Überstehende Adern kürzen.

- Den Stecker auf den Steckverbinder (20) setzen und diesen zuklappen. Der Stecker ist im Steckverbinder arretiert.
- Den beiliegenden Kabelbinder über dem Erdungsmantel festziehen.

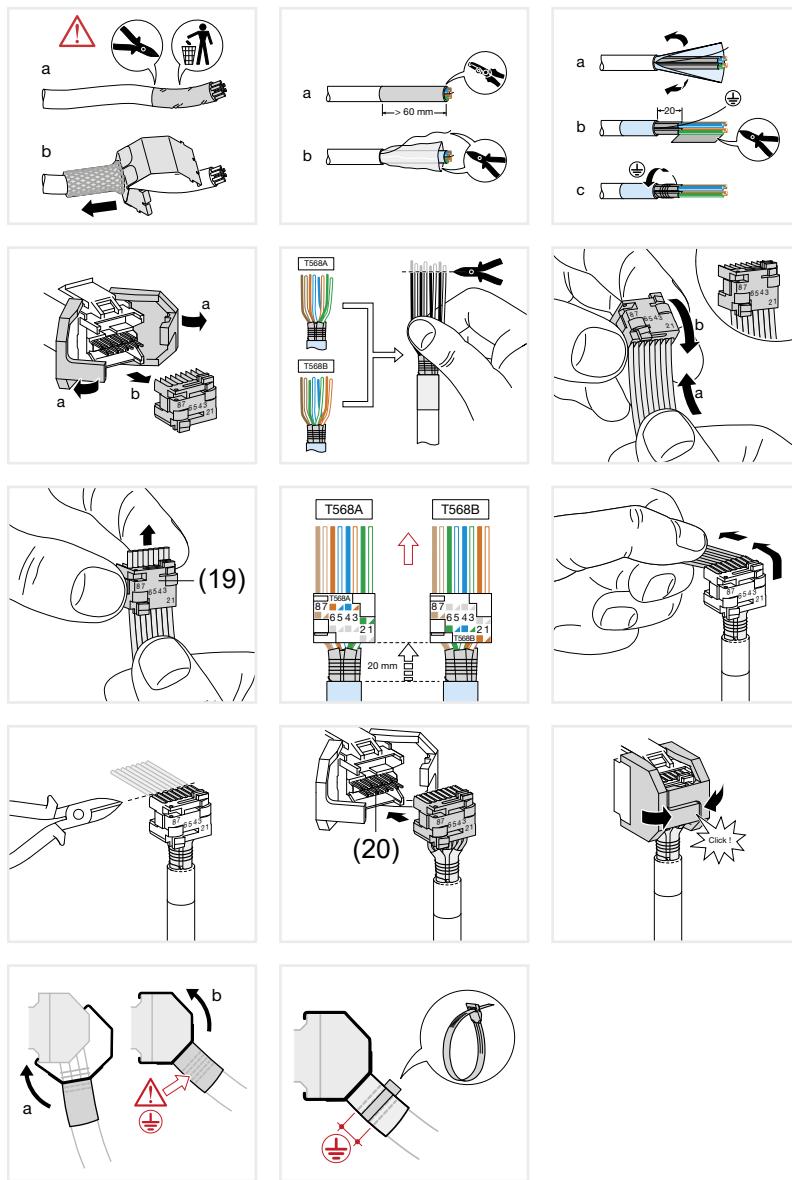


Bild 11: Steckverbinder am Netzwerkkabel montieren

## Gerät anschließen und montieren

Der RJ45 Steckverbinder ist am Netzwerkkabel montiert.

- Über das beiliegende, konfektionierte RJ45-Patchkabel den Steckverbinder mit einer RJ45-Buchse am Touch Panel (7/8) verbinden.
- Bei Bedarf eine 24 V DC Hilfsspannung (Zubehör) über die beiliegende Klemme anschließen (9). Korrekte Polung beachten (Bild 2/3).
- Touch Panel im Gehäuse (21) einsetzen, so dass die Montagelaschen (22) des Gehäuses unter den Rahmen geschoben werden.
- Mit beiliegendem Imbusschlüssel die vier Schrauben von oben und unten durch den Rahmen und die Montagelaschen festdrehen (Bild 12/13). Die Schrauben müssen im Rahmen versenkt sein.

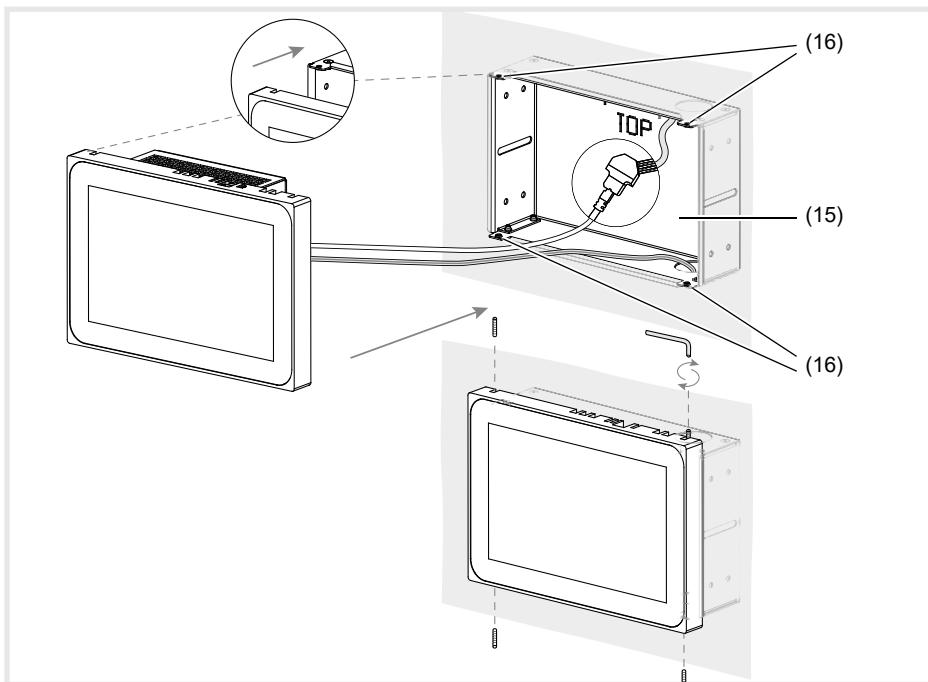


Bild 12 a/b: Montage im Gehäuse UP

(15) Gehäuse UP (nicht im Lieferumfang)

- Bei wandbündigem Einbau Gerät links und rechts mit gleichmäßigem, leichten Druck ins Gehäuse führen (Bild 13), bis der >>Push-to-open<< Verschluss des Gehäuses einrastet.

**i** Beim Reindrücken des Touch-Displays ins Gehäuse unbedingt darauf achten, dass die angeschlossenen Kabel nicht eingeklemmt werden.

(16) Montagelaschen

- Schutzfolie von der Bedienoberfläche abziehen.
- Hilfsspannung einschalten.  
Das Gerät lädt Betriebssystem/Launcher und zeigt nach einigen Sekunden die Desktop-Oberfläche/Startseite des Launchers an. Gerät ist betriebsbereit.

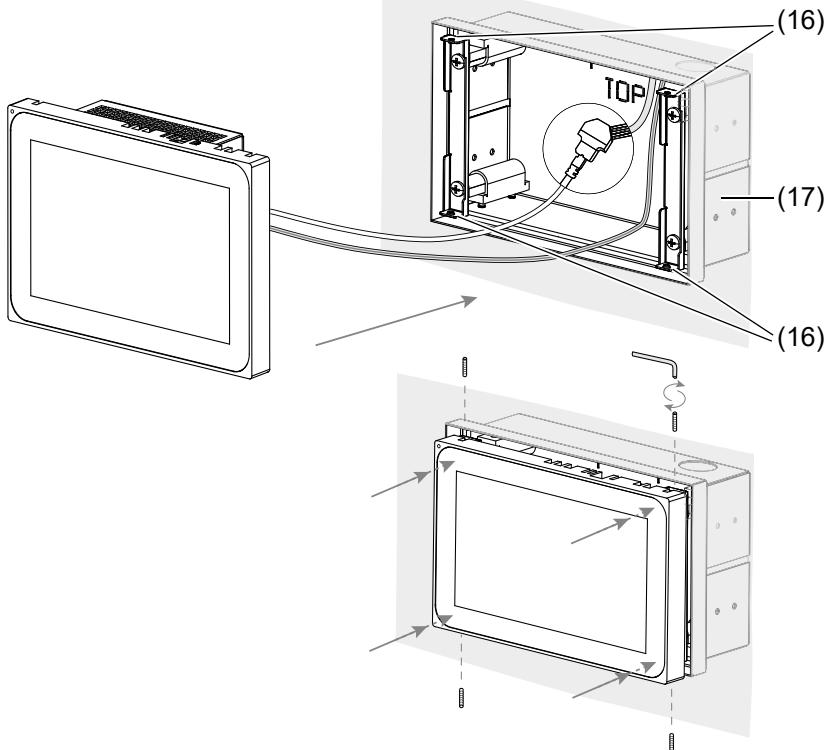


Bild 13 a/b: Wandbündige Montage im Gehäuse UP

(17) Gehäuse UP, wandbündig (nicht im Lieferumfang)

### **Gerät demontieren**

- Bei wandbündigem Einbau Gerät mit gleichmäßigem, leichten Druck aus der Fixierung im Gehäuse UP lösen und loslassen.
- Schrauben lösen und Gerät aus dem Gehäuse nehmen.
- Anschlüsse entfernen.

Gerät fährt langsam aus dem Gehäuse nach vorne heraus.

## 6. Anhang

### 6.1 Technische Daten

Kapazitives TFT Touch-Display	ca. 16:9	Schutzgrad	IP20
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C	Leitungsquerschnitt Hilfsspannung:	
Luftfeuchtigkeit	10 ... 90 % bei 25 °C, nicht kondensierend	- flexibel mit Aderendhülse - starr	max. 0,75 mm <sup>2</sup> max. 1,5 mm <sup>2</sup>
USB Ausgangstrom pro Buchse			500 mA

	10'' Windows	16'' Windows
Auflösung	1280 x 800 Pixel	1366 x 768 Pixel
Lichtstärke	400 cd/m2	220 cd/m2
Anzahl USB Buchsen	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 1x Mini-USB	
Datenübertragung Ethernet	1000 Mbit/s	
Anschlussbuchse Ethernet	2 x RJ45	
Power over Ethernet	PoE+	
Hilfsspannung	18 ... 36V DC	
Leistungsaufnahme:		
- Full load	18,2 W	17 W
- Idle	9,6 W	10 W
- Display off	4,8 W	4,8 W
- Shut down	1,4 W	1,4 W
Betriebssystem	Windows 10 IoT	
Prozessor	2x 1,8 GHz Intel E3930	
Arbeitsspeicher	4 GB RAM 64 GB SSD mSATA	
Betriebstemperatur	+5 ... +35 °C	
Abmessungen (B x H x T)	259.4 x 177 x 67.5 mm	377.4 x 231.8 x 66.4 mm
Aufbauhöhe Rahmen	10 mm	11 mm

### 6.2 Hilfe im Problemfall

#### Displayoberfläche reagiert nicht mehr auf Bedienungen

Ursache: System ist heruntergefahren oder hat sich aufgehängt.

Reset-Taste R (5) drücken.

Gerät führt einen System-Neustart durch.

#### Betrieb nicht möglich

Ursache: Hilfsspannung liegt nicht an.

Anschluss für die Hilfsspannung überprüfen.

Hilfsspannung mittels Messgerät überprüfen.

### 6.3 Zubehör

Gehäuse UP für WDI10x	WDW100
Gehäuse UP für WDI10x, wandbündig	WDW101
Gehäuse UP für WDI16x	WDW160
Gehäuse UP für WDI16x, wandbündig	WDW161
Spannungsversorgung 24 V DC REG	TGA200
domovea Server	TJA670/TJA470

## Contenido

1 Indicaciones de seguridad.....	38
2 Estructura del dispositivo.....	39
3 Función.....	40
4 Manejo.....	41
5 Información para el electricista.....	44
5.1 Montaje y conexión eléctrica .....	44
6. Anexo.....	48
6.1 Datos técnicos.....	48
6.2 Ayuda en caso de problemas .....	49
6.3 Accesorios .....	49

## Panel táctil 10" para Windows

N.º de pedido: WDI101

## Panel táctil 16" para Windows

N.º de pedido: WDI161

## 1 Indicaciones de seguridad

La instalación y montaje de dispositivos eléctricos solo puede llevarse a cabo por personal técnico especializado de acuerdo con las normas de instalación pertinentes del país.

**Si no se tienen en cuenta las instrucciones, pueden producirse daños en el dispositivo, un incendio u otros peligros.**

El dispositivo es un dispositivo de clase A. Este dispositivo puede ocasionar interferencias en el entorno doméstico a las que el usuario tendrá que hacer frente adoptando medidas propias.

Para suministrar corriente al sistema con Power over Ethernet (PoE), la potencia máxima con todos los cargas conectadas

(p.ej. dispositivos USB) no debe superar el consumo de potencia de IEEE 802.3at Class 3.

En el caso de variantes del dispositivo con función PoE+, es necesario observar que no se utilicen diferentes potenciales de tierra para poder utilizar esta función.

No puede manejarse el panel de mando con objetos cortantes o punzíagudos.

No utilice objetos cortantes para limpiar. No utilice ácidos o disolventes orgánicos.

Estas instrucciones son un componente del producto y deben permanecer en posesión del usuario final.

## 2 Estructura del dispositivo

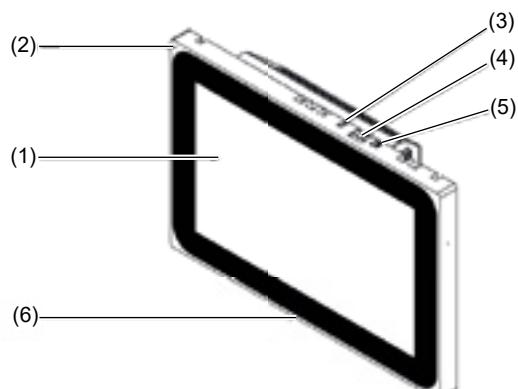


Figura 1: vista frontal

- |  |  |
|--|--|
| (1) Panel de mando con pantalla táctil | (5) Tecla Reset <b>R</b> para reinicio del dispositivo |
| (2) Micrófono                          | (6) Altavoz  |
| (3) Sensor de luminosidad              |  |
| (4) Hembilla para Mini-USB 2.0         |  |

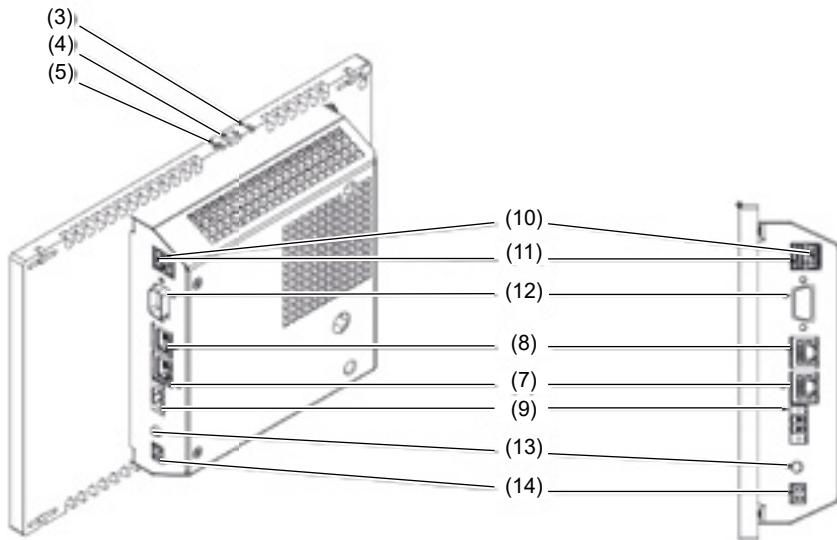


Figura 3: vista trasera / lateral

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| (7) Conexión Gigabit Ethernet RJ45, LAN / PoE+         | (11) Conexiones USB 3.0   |
| (8) Conexión Gigabit Ethernet RJ45, LAN2               | (12) COM1, Serial RS232   |
| (9) Terminal de conexión para tensión auxiliar 24 V CC | (13) Conexión jack 3,5 mm |
| (10) Conexiones USB 2.0                                | (14) KNX (opcional)       |

### 3 Función

#### Información del sistema

El dispositivo es una pantalla disponible con Windows Embedded (PC) integrado. La pantalla táctil capacitiva es especialmente apropiada para el control centralizado y la visualización de la tecnología de sistemas para edificios. A través de un servidor local, como p. ej. el servidor domovea (véase Accesorios), que

establezca la conexión al sistema KNX, se transfieren a través de Ethernet a la pantalla táctil las funciones de mando y los estados de la instalación.

Mediante un cliente en Windows se puede, por ejemplo, conectar y regular la luz, controlar las cortinas, mostrar los valores de temperatura y consumo.

## Características del producto

- Manejo mediante movimiento de los dedos directamente sobre la pantalla.
- Indicación de funciones, valores de medición y datos configurados
- Conexiones USB para medios externos de almacenamiento
- Micrófono y altavoz con supresión de eco
- Refrigeración por convección silenciosa y duradera sin ventiladores
- Función de bloqueo para la limpieza del panel de mando mediante bloqueador táctil

## Uso previsto

- Apropiado exclusivamente para su uso en espacios interiores
- En caso de montaje empotrado en paredes huecas o paredes macizas, es necesario utilizar la caja UP adecuada al panel táctil (véase Accesorios).
- El panel puede montarse en horizontal o en vertical.

**i** Observar que la visualización planificada se corresponda con la posición de montaje del panel táctil. Por ejemplo, si se desea realizar una visualización domovea, a partir de un tamaño de panel de 10'' o 16'', es necesario un montaje horizontal.

## Volumen de suministro

- Panel táctil
- Cable adaptador USB/Mini-USB tipo A
- Material y herramientas de montaje
- Kit de conexión RJ 45 con acoplador y cable de interconexiones
- Sistema operativo Windows10 ® embedded
- Bloqueador táctil preinstalado en el escritorio
- Controlador de hardware

## 4 Manejo

La pantalla dispone de una superficie sensible al tacto, que se denomina pantalla táctil. Al tocar el panel de mando con el dedo o con un lápiz especial para pantalla táctil (no incluido en el volumen de suministro), se eliminan las acciones y funciones registradas.

**i** No puede manejarse el panel de mando con objetos cortantes o puntiagudos.

**i** Si no se ejecutara ninguna acción en el panel táctil durante un espacio de tiempo prolongado, el dispositivo pasaría automáticamente al estado de reposo (APAGADO o salvapantallas). La duración de este periodo de tiempo se configura de forma individual a través del panel de control del sistema. Se volverá a visualizar la pantalla al tocar de nuevo el panel de mando.

## Reproducir archivos desde medios externos de almacenamiento

Para reproducir archivos, como imágenes, audios, actualizaciones o incluso aplicaciones (Apps / programas), a través de un medio de almacenamiento externo, en el borde superior de la pantalla hay disponible una hembrilla Mini-USB.

- Si el dispositivo está empotrado en la pared, ejercer presión al mismo tiempo a izquierda y derecha de la caja, hasta que se oiga de forma perceptible que se ha desbloqueado. Extraerlo a continuación.

El dispositivo se extrae de la pared. Se puede acceder a los elementos de mando del borde superior.

## Reiniciar el sistema operativo / lanzador

Si al manejarlo, el dispositivo no reacciona de forma correcta, es necesario reiniciar el sistema.

- Si el dispositivo está empotrado en la pared, ejercer presión al mismo tiempo a izquierda y derecha de la caja, hasta que se oiga de forma perceptible que se ha desbloqueado. Extraerlo a continuación.

- En caso necesario, conectar el cable adaptador adjunto USB / Mini-USB a la hembrilla (4).
- Conectar un medio externo de almacenamiento, como por ejemplo un lápiz USB o un disco duro, mediante el cable adaptador.
- Guardar los archivos en el dispositivo o instalar las aplicaciones mediante el Windows Explorer / administrador de archivos.

El dispositivo se extrae de la pared. Se puede acceder a los elementos de mando del borde superior.

- Mediante un objeto de poco grosor, pulsar la tecla Reset **R** que se encuentra en posición bajada.

El dispositivo se reinicia. Puede durar algunos segundos. Al aparecer la página de inicio, el dispositivo vuelve a estar operativo.

## Limpiar el panel de mando

Una función de bloqueo especial que evita el accionamiento involuntario durante la limpieza de la pantalla es preinstalado.

- Iniciar el bloqueador táctil con un doble clic / toque en .
- En la pantalla aparece un temporizador de cuenta atrás durante 60 segundos.
- Limpiar la superficie de la pantalla con un paño suave y que no desprenda pelusas. En caso necesario, humedecer el trapo de limpieza ligeramente con agua limpia.

Tras finalizar la cuenta atrás, se cierra el bloqueador táctil de forma automática. El panel de mando deja de estar bloqueado.

- i** No utilizar objetos cortantes para limpiar.
- No utilizar productos de limpieza fuertes, ácidos o disolventes orgánicos.
- Evitar que penetre humedad en el dispositivo.

## Dispositivos Windows

Las variantes de dispositivo Windows se suministran con sistema operativo previamente instalado. La superficie se corresponde con la de un portátil o un PC. Además viene preinsta-

lada en la superficie del escritorio la aplicación cliente de domovea. Todas las aplicaciones y clientes habituales pueden instalarse y utilizarse a través de la superficie.

## 5 Información para el electricista

### 5.1 Montaje y conexión eléctrica



#### ¡PELIGRO!

**Posibilidad de descarga eléctrica si se tocan los componentes conductores de corriente cerca de la zona de montaje!**

**La descarga eléctrica puede provocar la muerte.**

**Desconecte los cables de conexión antes de trabajar con el dispositivo y cubra los componentes bajo tensión situados en el entorno.**

#### Preparar el montaje

Al ser la unidad central de control y visualización, el dispositivo debe instalarse en un lugar de fácil acceso. Un factor decisivo para fijar la altura de montaje son las costumbres de los usuarios. Se recomienda una altura de montaje desde el centro de la pantalla / caja hasta el suelo firme de aprox. 1,65 m.

**i** Evitar la humedad y el polvo excesivo en el lugar de montaje. No instalar el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, acumuladores de calor y hornos.

El panel táctil se instala en una caja empotrada disponible por separado (véase Accesorios).



#### ¡CUIDADO!

**Riesgo de daños al montar el dispositivo en una caja deformada.**

**El dispositivo podría dañarse.**

**Al montar el dispositivo en la pared observar que el orificio de la pared tenga el tamaño adecuado y que el dispositivo pueda instalarse sin estar sometido a tensiones.**

**i** En las instrucciones adjuntas a la caja se pueden encontrar las indicaciones para el montaje de caja empotrada en paredes macizas y huecas.

**i** No tender los cables de entrada de red en forma paralela a los cables de alimentación de red para evitar interferencias CEM.

#### Montar el acoplador (RJ45) en el cable de red (figura 11)

Fijar la caja empotrada a la pared en el lugar de montaje. El conducto con el cable de red se introduce en la caja a través de una entrada de cables.

de la instalación. Esta información se puede consultar en la documentación del router y los componentes de red instalados. La conexión Ethernet del dispositivo es compatible con las redes por cable según TIA/EIA-568-A o B.

- Deslizar el cable de red a través de la funda a tierra de la tapa metálica del acoplador.
- No pelar ni quitar el aislamiento de los cables Ethernet del cable de red.
- Introducir los cables en el conector (19) y doblar en ángulo de 90°. Cortar los cables que sobresalgan.

■ Colocar el conector en el acoplador (20) y cerrarlo.

El conector queda bloqueado dentro del acoplador.

- i** Es obligatorio tener en cuenta el código de color TIA/EIA-568-A o B

■ Fijar el sujetacables adjunto por encima de la funda a tierra.

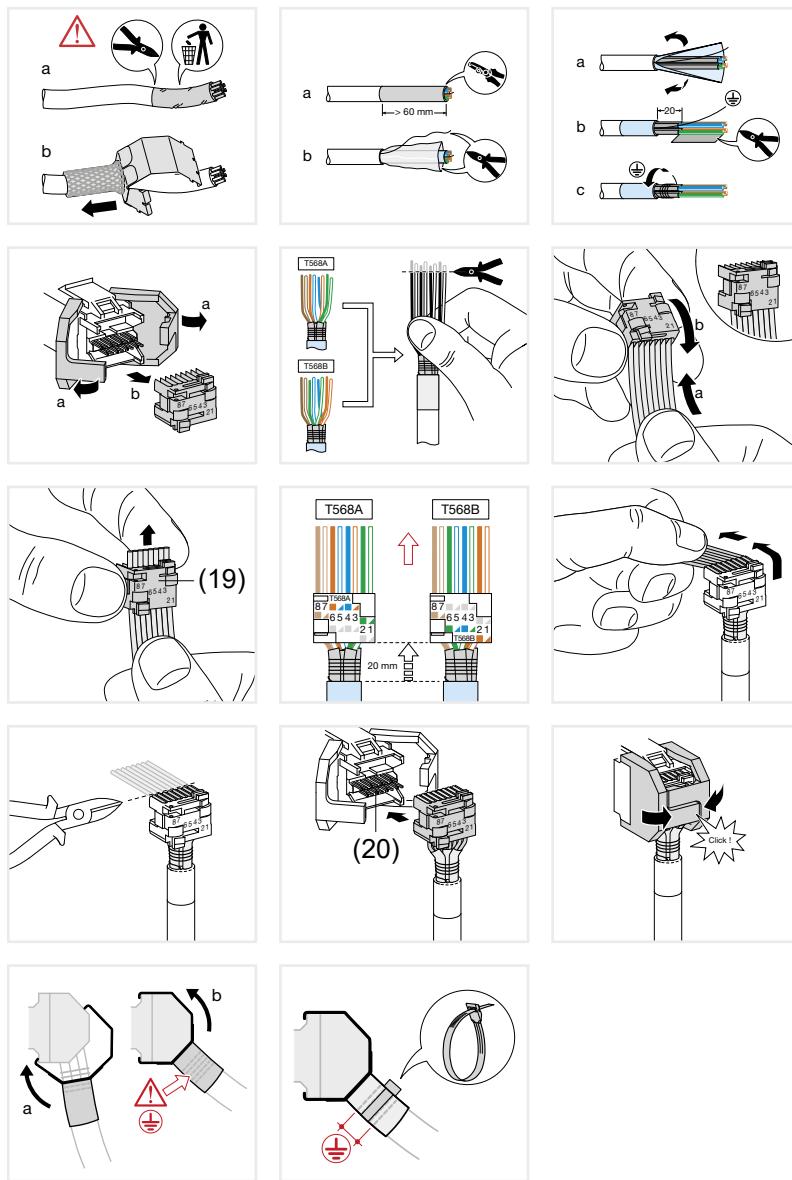


Figura 11: montar el acoplador en el cable de red

## Conectar y montar el dispositivo

El acoplador RJ45 está instalado en el cable de red.

- Mediante el cable de interconexión RJ45 preconfeccionado, conectar el acoplador con una hembrilla RJ45 al panel táctil (7/8).
- Si fuera necesaria una tensión auxiliar de 24 V DC (Accesorios), deberá conectarse a través del terminal (9). Tener en cuenta la polaridad correcta (figura 2/3).

- Colocar el panel táctil en la caja (21) de forma que las lengüetas de fijación (22) de la caja se desplacen bajo el marco.
- Con la llave allen adjunta, apretar los cuatro tornillos desde arriba hacia abajo e través del marco y las lengüetas de fijación (figura 12/13). Los tornillos deben quedar insertados dentro del marco.

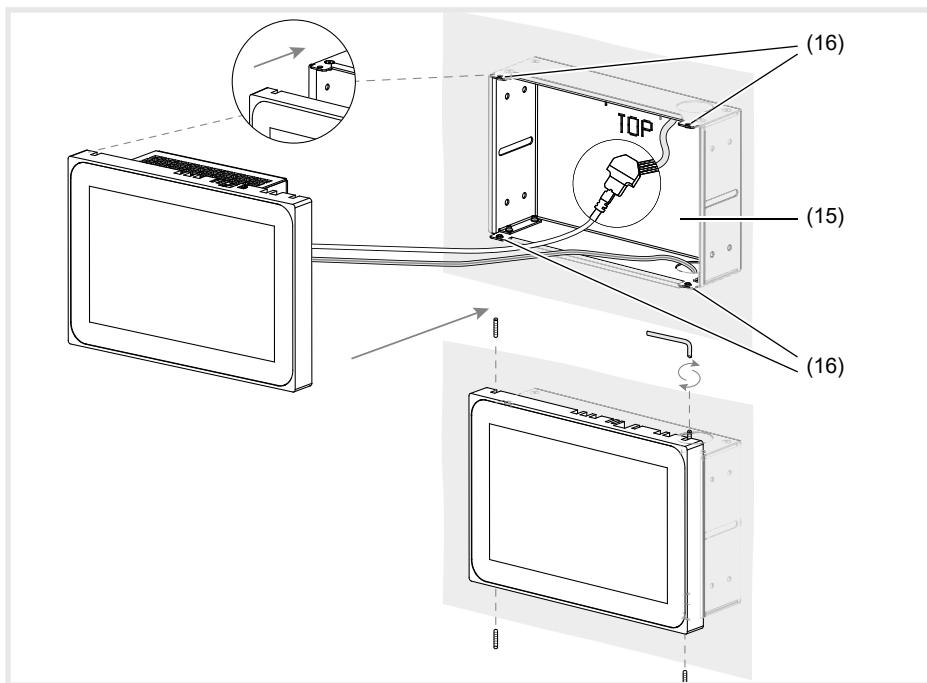


Figura 12 a/b: montaje en la caja empotrada

(15) Caja empotrada (no incluida en volumen de suministro)

- En caso de montar el dispositivo empotrado en la pared, introducirlo en la caja ejerciendo al mismo tiempo una ligera presión a izquierda y derecha (figura 13) hasta que encastre el cierre del dispositivo >>Push-to-open<<.
- I** Al introducir presionando la pantalla táctil en el dispositivo es necesario observar que los cables conectados no se quedan atrapados.

(16) Lengüetas de fijación

- Retirar la lámina protectora del panel de mando.
- Conectar la tensión auxiliar. El dispositivo carga el sistema operativo / lanzador y tras unos segundos muestra la superficie de usuario / página de inicio del lanzador. El dispositivo está operativo.

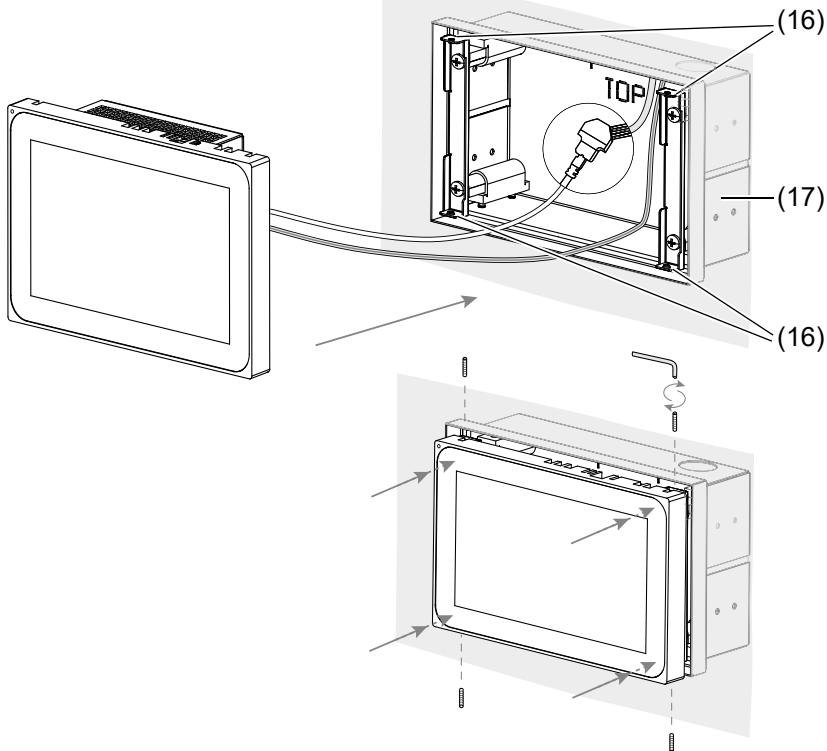


Figura 13 a/b: montaje empotrado a la pared de la caja UP

(17) Caja empotrada, empotrada (no incluida en el volumen del suministro)

### **Desmontar el dispositivo**

- En caso de estar el dispositivo empotrado en la pared, ejercer una ligera presión al mismo tiempo para soltarlo de la fijación de la caja empotrada y sacarlo.
- Soltar los tornillos y sacar el dispositivo de la caja.
- Retirar las conexiones.

El dispositivo sale poco a poco de la caja tirando hacia delante.

## 6. Anexo

### 6.1 Datos técnicos

Pantalla táctil TFT capacitiva	aprox. 16:9	Sección del cable de tensión auxiliar:
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +60 °C	- Flexible con funda terminal      máx. 0,75 mm <sup>2</sup> - Rígido    máx. 1,5 mm <sup>2</sup>
Humedad del aire	10 ... 90 % a 25 °C, non condesable	Corriente de salida USB por terminal      500 mA
Grado de protección	IP20	-

	10'' Windows	16'' Windows
Resolución	1280 x 800 píxeles	1366 x 768 píxeles
Intensidad luminosa	400 cd/m2	220 cd/m2
Número conectores USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 1x Mini-USB	
Transferencia de datos Ethernet		1000 Mbit/s
Base de conexión Ethernet		2 x RJ45
Power over Ethernet		PoE+
Tensión auxiliar		18 ... 36V DC
Potencia absorbida:		
- Funcionamiento	18,2 W	17 W
- Apagar	9,6 W	10 W
- Desconectar la pantalla	4,8 W	4,8 W
- Apagar	1,4 W	1,4 W
Sistema operativo		Windows 10 IoT
Procesador		2x 1,8 GHz Intel E3930
Memoria de trabajo		4 GB RAM 64 GB SSD mSATA
Temperatura de funcionamiento		+5 ... +35 °C
Dimensiones (A x A x P)	259,4 x 177 x 67,5 mm	377,4 x 231,8 x 66,4 mm
Altura de montaje de marco	10 mm	11 mm

### 6.2 Ayuda en caso de problemas

**La superficie de pantalla ya no responde ante ningún manejo**

Motivo: el sistema se ha desconectado o se ha quedado en modo de suspensión.

Pulsar la tecla Reset R (5).

El dispositivo reinicia el sistema.

**No es posible ponerlo en funcionamiento**

Motivo: no se ha aplicado la tensión auxiliar.

Comprobar la conexión de la tensión auxiliar.

Comprobar la tensión auxiliar con un instrumento de medición.

### 6.3 Accesorios

Caja empotrada para WDI10x

WDW100

---

Caja empotrada para WDI10x, empotrada	WDW101
Caja empotrada para WDI16x	WDW160
Caja empotrada para WDI16x, empotrada	WDW161
Tensión de alimentación 24 V CC REG	TGA200
domovea Server	TJA670/TJA470

## Conteúdo

1 Indicações de segurança.....	50
2 Constituição do produto.....	51
3 Funcionamento.....	52
4 Operação.....	53
5 Informações para o electricista.....	56
5.1 Montagem e ligação elétrica .....	56
6. Anexo.....	60
6.1 Dados técnicos.....	60
6.2 Resolução de problemas.....	60
6.3 Acessórios .....	61

## Painel táctil 10'' Windows

N.º de encomenda: WDI101

## Painel táctil 16'' Windows

N.º de encomenda: WDI161

## 1 Indicações de segurança

A instalação e a montagem de aparelhos elétricos só devem ser realizadas por eletricistas e de acordo com as normas de instalação aplicáveis do país.

A não observância das instruções pode originar danos no aparelho, incêndios ou outros perigos.

O aparelho é um dispositivo de classe A. Este dispositivo pode causar interferências de rádio em zonas residenciais; o utilizador deverá tomar as medidas adequadas.

Em caso de alimentação do sistema com Power over Ethernet (PoE), a potência total, incluindo todos os consumidores ligados (por ex. aparelhos USB), não pode ultrapassar o consumo de energia de IEEE 802.3at Class 3.

sar o consumo de energia de IEEE 802.3at Class 3.

Em variantes do aparelho com função PoE+, certificar-se de que não são utilizados potenciais de terra diferentes para poder utilizar esta função.

A interface de operação não pode ser operada com objetos afiados ou pontiagudos.

Para limpar, não utilizar objetos afiados. Não utilizar ácidos ou produtos de limpeza orgânicos.

Estas instruções são parte integrante do produto e têm de permanecer com o utilizador final.

## 2 Constituição do produto

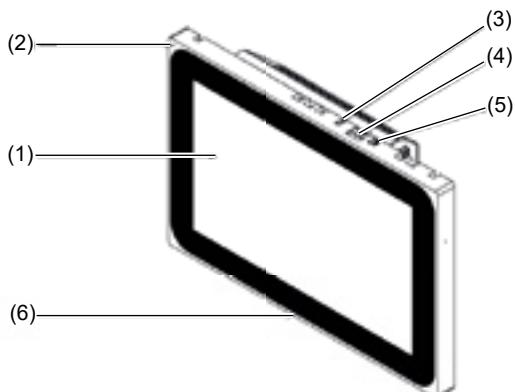


Imagen 1: Vista frontal

- |     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
| (1) | Interface de operação sensível ao toque | (4) | Tomada para Mini-USB 2.0                 |
| (2) | Microfone                               | (5) | Tecla "reset" R para reiniciar aparelhos |
| (3) | Sensor de luminosidade                  | (6) | Colunas                                  |

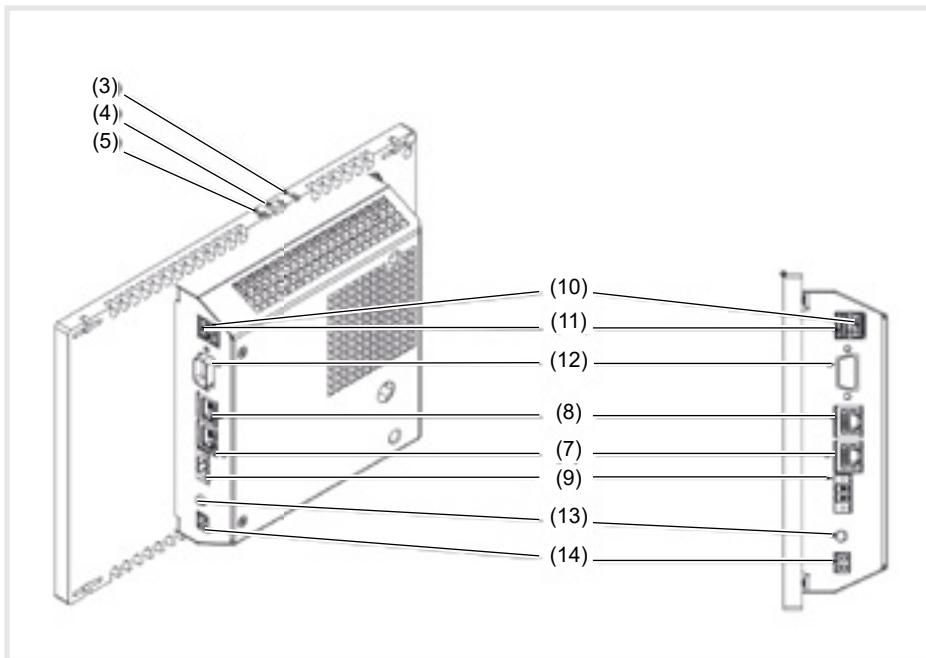


Imagen 3: Vista traseira/lateral

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| (7) Ligação Ethernet Gigabit RJ45, LAN/PoE+          | (11) Ligações USB 3.0        |
| (8) Ligação Ethernet Gigabit RJ45, LAN2              | (12) COM1, serial RS232      |
| (9) Borne de ligação para tensão auxiliar<br>24 V DC | (13) Ligação lingueta 3,5 mm |
| (10) Ligações USB 2.0                                | (14) KNX (opcional)          |

### 3 Funcionamento

#### Informações do sistema

O aparelho é um ecrã disponível com Windows embedded (PC) integrado. O ecrã táctil capacitivo serve idealmente para o comando central e a visualização de tecnologia do sistema de edifício. As funções de operação e os estados da instalação são transferidos para o painel táctil via Ethernet, através de um servidor local

como, por exemplo, o servidor domovea (ver acessórios) que estabelece a ligação a um sistema KNX.

Desta forma, pode, por ex., ligar a luz e reduzir a sua intensidade, controlar painéis protetores, visualizar valores de temperatura e consumo.

## Características do produto

- Operação por toques directamente no ecrã.
- Indicação de funções configuradas, valores de medição e dados
- Ligações USB para dispositivos de armazenamento externo
- Microfone e altifalante com supressão de eco
- Arrefecimento por convecção silencioso e duradouro, sem ventilador
- Função de bloqueio para limpeza da interface de operação através do Touch Blocker

## Utilização correta

- Adequado apenas para a utilização em espaços interiores
- Deve utilizar a caixa de encastrar para painel táctil (ver acessórios) apropriada para a instalação embutida em paredes duplas ou paredes maciças.
- O painel pode ser montado na horizontal ou na vertical.

## Material fornecido

- Painel táctil
- Cabo adaptador USB/Mini-USB tipo A
- Material/ferramenta de montagem
- Kit de ligação RJ45 com conector e cabo patch

## 4 Operação

O ecrã possui uma interface sensível ao toque denominada ecrã táctil. As ações e funções guardadas são ativadas ao tocar com o dedo ou uma caneta especial para ecrã táctil (não incluída no material fornecido) na interface de operação.

 A interface de operação não pode ser operada com objetos afiados ou pontiagudos.



Tenha em atenção que a visualização planeada deve corresponder à posição de montagem do painel táctil. Por exemplo, se for realizada uma visualização domovea, a partir de um tamanho do painel de 10'' ou 16'', está prevista uma posição de montagem horizontal.

- Sistema operativo instalado Windows10 ® embedded
- Touch Blocker pré-instalado no ambiente de trabalho
- Controlador para o hardware



Se não for executada qualquer ação no painel táctil durante um determinado período de tempo, o aparelho entra em repouso (DESLIGADO ou proteção de ecrã). Este período de tempo deve ser configurado individualmente através do comando do sistema. A indicação é ligada novamente com um novo toque na interface de operação.

## Reproduzir ficheiros de dispositivos de armazenamento externo

Na margem superior do ecrã, está disponível um terminal de Mini-USB para reproduzir ficheiros como, por exemplo, imagens, ficheiros de áudio, atualizações ou também aplicações (Apps/programas) através de um dispositivo de armazenamento externo.

- Numa montagem embutida na parede, pressionar uniformemente a esquerda e a direita do aparelho contra a caixa até que o bloqueio seja audível, e depois soltar.

O aparelho é retirado da parede. Os

elementos de comando na margem superior ficam acessíveis.

- Se necessário, ligar o cabo adaptador USB/Mini-USB fornecido na tomada (4).
- Ligar um dispositivo de armazenamento externo como, por exemplo, uma pen drive USB ou um disco rígido ao cabo adaptador.
- Guardar os ficheiros no aparelho através do Windows Explorer/gestor de ficheiros ou instalar as aplicações.

## Reiniciar sistema operativo/iniciador

Se o aparelho não reagir corretamente durante a operação, o sistema deve ser reiniciado.

- Numa montagem embutida na parede, pressionar uniformemente a esquerda e a direita do aparelho contra a caixa até que o bloqueio seja audível, e depois soltar.

O aparelho é retirado da parede. Os elementos de comando na margem superior ficam acessíveis.

- Premir a tecla "reset" R rebaixada com um objeto delgado.

O aparelho efetua um reinício. Este processo pode demorar alguns segundos. Quando a página inicial for exibida, o aparelho está operacional novamente.

## Limpar a interface de operação

Uma função de bloqueio especial que protege a superfície sensível ao toque de operações indesejadas ao limpar está pré-instalado.

- Iniciar o Touch Blocker ao clicar/tocar duas vezes em .
- É exibida  uma contagem decrescente de 60 segundos no ecrã.
- Limpar a superfície do ecrã com um pano macio e que não largue pelo. Se necessário, humedeça ligeiramente o pano de limpeza com água limpa.

Após o final da contagem decrescente, o Touch Blocker fecha-se automaticamente. A

interface de operação já não está bloqueada.

- i** Para limpar, não utilizar objetos afiados. Não utilizar detergentes agressivos, ácidos ou produtos de limpeza orgânicos.

Não deixar entrar humidade no aparelho.

## Aparelhos Windows

As variantes de aparelhos Windows são fornecidas com o sistema operativo pré-instalado. A interface corresponde à de um portátil ou PC. Além disso, o domovea Client está pré-instala-

do no ambiente de trabalho. Todas as aplicações e Clients atuais podem ser instalados e utilizados através da interface.

## 5 Informações para o electricista

### 5.1 Montagem e ligação elétrica



#### PERIGO!

**Choque elétrico ao tocar em partes sob tensão na zona de instalação.**

**O choque elétrico pode levar à morte.**

**Antes de realizar trabalhos no aparelho, desligar os cabos de ligação e cobrir as partes sob tensão que se encontrem por perto!**

#### Preparação da montagem

Visto que se trata de uma central de indicação e comando, o aparelho deve ser montado num local bem acessível. Os hábitos do utilizador são determinantes para definir a altura de montagem. É recomendada uma altura de montagem do centro do ecrã/da caixa ao solo de aprox. 1,65 m.

Evitar humidade e pó em excesso no local de montagem. Não montar o aparelho na proximidade de fontes de calor, como por exemplo, radiadores, acumuladores térmicos ou fornos.

O painel táctil deve ser montado numa caixa de encastrar disponível em separado (ver acessórios).



#### CUIDADO!

**Danos resultantes de uma montagem do aparelho numa caixa deformada.**

**O aparelho pode ficar danificado.**

**Ao montar a caixa numa parede, certificar-se de que a abertura na parede é suficientemente grande e o aparelho pode ser colocado sem tensões.**

As indicações para a montagem da caixa de encastrar em paredes duplas e maciças devem ser consultadas nas instruções fornecidas com a caixa.

Não deslocar os cabos de entrada de rede em paralelo aos cabos de rede para evitar avarias CEM.

#### Montar o conector (RJ45) no cabo de rede (imagem 11)

A caixa de encastrar está montada e fixa no local de montagem na parede. O tubo vazio com o cabo de rede é introduzido na caixa através de uma entrada.

- Deslocar o cabo de rede pelo revestimento do fio terra da capa em metal do conector.
- Decapar os fios de Ethernet do cabo de rede e não descarnar.
- Introduzir os fios na ficha (19) do conector e inclinar 90°. Encurtar os fios salientes.

Ao fazê-lo, ter sempre em atenção o código de cores TIA/EIA-568-A ou B da instalação. Isto é indicado na documentação dos componentes de rede e do router instalados. A ligação Ethernet no aparelho é compatível com redes com cabo de acordo com TIA/EIA-568-A ou B.

- Colocar a ficha no conector (20) e fechá-los. A ficha está fixada no conector.
- Apertar a braçadeira de cabos fornecida sobre o revestimento do fio terra.

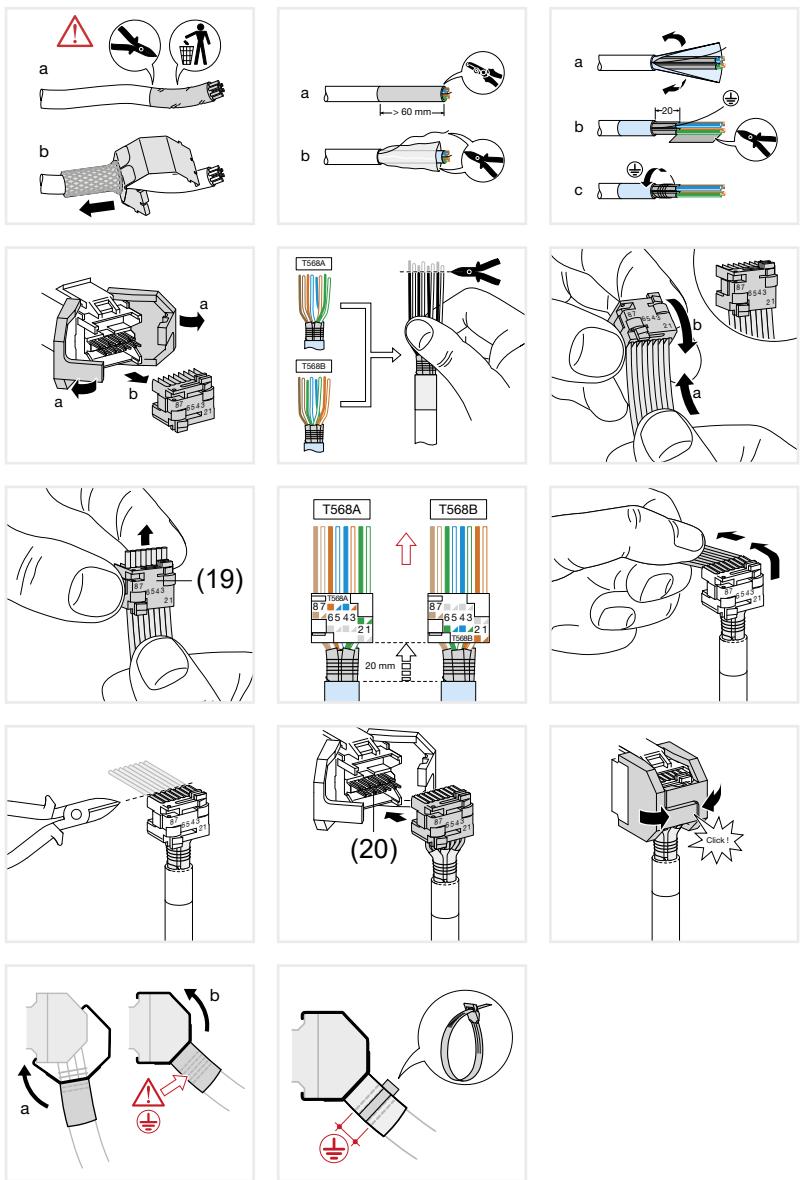


Imagen 11: Montar o conector no cabo de rede

## Montagem e ligação do produto

O conector RJ45 é montado no cabo de rede.

- Ligar o conector a uma tomada RJ45 no painel táctil (7/8) através do cabo patch RJ45 fornecido.
- Se necessário, ligar uma tensão auxiliar de 24 V DC (Acessórios) no borne fornecido (9). Ter em atenção a polaridade correta (figura 2/3).

- Colocar o painel táctil na caixa (21) de forma a que os suportes de montagem (22) da caixa sejam empurrados para trás da estrutura.
- Apertar os quatro parafusos de cima e de baixo na estrutura e nos suportes de montagem com a chave sextavada fornecida (imagem 12/13). Os parafusos devem ficar inseridos na estrutura.

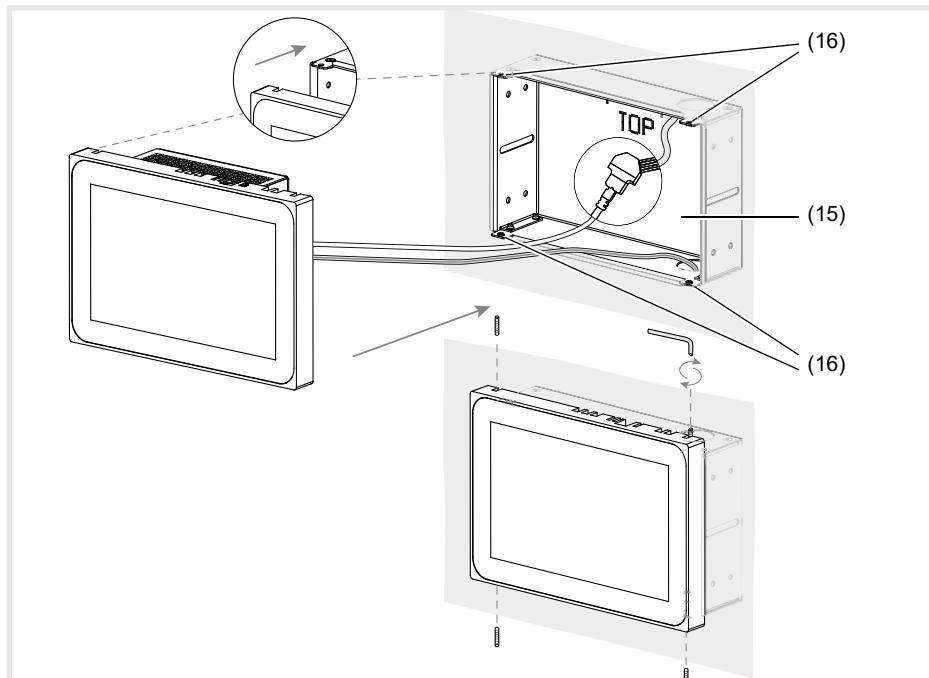


Imagen 12 a/b: Montagem na caixa de encastrar

(15) Caixa de encastrar (não incluída no material fornecido)

- Numa montagem embutida na parede introduzir o aparelho na caixa pressionando ligeira e uniformemente do lado esquerdo e do lado direito (imagem 13), até o fecho >>Push-to-open<< da caixa encaixar.

**i** Ao pressionar o ecrã táctil para dentro da caixa, certificar-se sempre de que os cabos ligados não ficam presos.

(16) Suportes de montagem

- Retirar a folha de proteção da interface de operação.

- Ligar a tensão auxiliar.

O aparelho carrega o sistema operativo iniciador e, após alguns segundos, exibe o ambiente de trabalho/página inicial do iniciador. O aparelho está operacional.

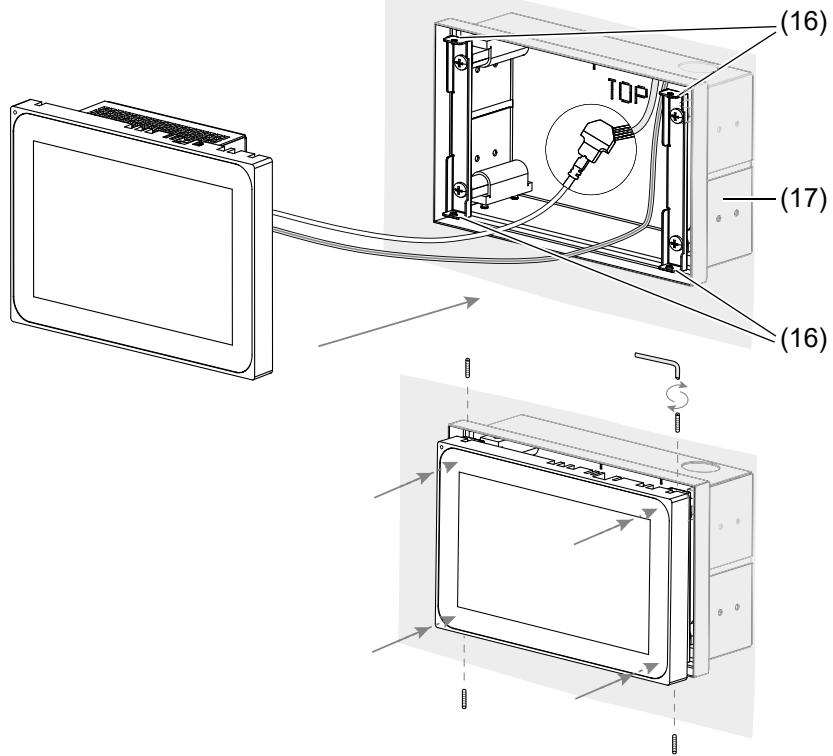


Imagen 13 a/b: Montagem embutida na parede na caixa de encastrar

(17) Caixa de encastrar, embutida na parede (não incluída no material fornecido)

### Desmontar aparelho

- Numa montagem embutida na parede, retirar o aparelho da fixação da caixa de encastrar exercendo uma pressão leve e uniforme e soltar.  
O aparelho desloca-se lentamente para fora da caixa, para a frente.
- Soltar os parafusos e retirar o aparelho da caixa.
- Remover as ligações.

## 6. Anexo

### 6.1 Dados técnicos

Painel táctil capacitivo TFT	approx. 16:9	Grau de proteção	IP20
Temperatura de armazenamento	-20 ... +60 °C	Secção transversal do cabo da tensão auxiliar:	
Humididade	10 ... 90 % com 25 °C, sem condensação	- flexível com manga proteção máx. 0,75 mm <sup>2</sup> - fixa máx. 1,5 mm <sup>2</sup>	
Corrente de saída USB por terminal			500 mA

	10'' Windows	16'' Windows
Resolução	1280 x 800 pixéis	1366 x 768 pixéis
Intensidade da luz	400 cd/m <sup>2</sup>	220 cd/m <sup>2</sup>
Quantidade terminais USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 1x Mini-USB	
Transferência de dados Ethernet	1000 Mbit/s	
Tomada de ligação Ethernet	2 x RJ45	
Power over Ethernet	PoE+	
Tensão auxiliar	18 ... 36V DC	
Consumo de energia:		
- Funcionamento	18,2 W	17 W
- Estado em reposo	9,6 W	10 W
- Desligar o visor	4,8 W	4,8 W
- Desligar	1,4 W	1,4 W
Sistema operativo	Windows 10 IoT	
Processador	2x 1,8 GHz Intel E3930	
Memória de trabalho	4 GB RAM 64 GB SSD mSATA	
Temperatura de funcionamento	+5 ... +35 °C	
Dimensões (L x A x P)	259,4 x 177 x 67,5 mm	377,4 x 231,8 x 66,4 mm
Altura de montagem da estrutura	10 mm	11 mm

### 6.2 Resolução de problemas

#### Interface do ecrã não reage a operações

Causa: O sistema foi encerrado ou suspendeu.

Premir a tecla "reset" R (5).

O aparelho realiza um reinício de sistema.

#### Operação não é possível

Causa: A tensão auxiliar não está presente.

Verificar ligação para a tensão auxiliar.

Verificar a tensão auxiliar com o aparelho de medição.

### 6.3 Acessórios

Caixa de encastrar para WDI10x	WDW100
Caixa de encastrar para WDI10x, embutida na parede	WDW101
Caixa de encastrar para WDI16x	WDW160
Caixa de encastrar para WDI16x, embutida na parede	WDW161
Fonte de alimentação 24 V DC, instalação de dispositivo modular domovea Server	TGA200 TJA670/TJA470

## Contenuto

1 Indicazioni di sicurezza .....	62
2 Struttura dell'apparecchio .....	63
3 Funzione .....	64
4 Comando .....	65
5 Informazioni per gli elettricisti .....	68
5.1 Montaggio e collegamento elettrico .....	68
6. Allegato .....	72
6.1 Dati tecnici .....	72
6.2 Assistenza in caso di problemi .....	73
6.3 Accessori .....	73

## Touch Panel 10" Windows

Nr. ord.: WDI101

## Touch Panel 16" Windows

Nr. ord.: WDI161

### 1 Indicazioni di sicurezza

L'incasso e il montaggio degli apparecchi elettrici devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati secondo le norme di installazione pertinenti al paese.

Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare danni all'apparecchio, incendi o altri pericoli.

L'apparecchio appartiene ai dispositivi di classe A. Tale dispositivo può causare disturbi elettromagnetici nell'ambiente privato, che il gestore deve risolvere adottando le dovute misure.

Nell'alimentazione del sistema con Power over Ethernet (PoE), la potenza complessiva comprendente tutte le utenze collegate (ad es. apparecchi USB), non deve superare la

potenza assorbita IEEE 802.3at classe 3.

Per le versioni dell'apparecchio con funzione PoE+, fare attenzione che non venga utilizzato un potenziale di messa a terra diverso per consentire l'utilizzo di questa funzione.

Non utilizzare la area di comando con appuntiti o contundenti.

Per la pulizia non utilizzare oggetti contundenti. Non utilizzare acidi o soluzioni organiche.

Queste istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e devono restare in possesso dell'utilizzatore finale.

## 2 Struttura dell'apparecchio

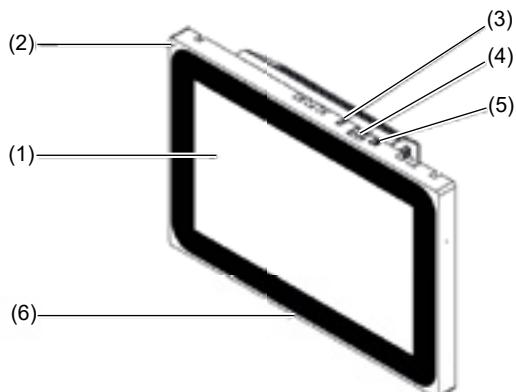


Figura 1: vista frontale

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| (1) Area di comando touch  | (5) Pulsante di reset R per il riavvio dell'apparecchio |
| (2) Microfono              |   |
| (3) Sensore di luminosità  |   |
| (4) Presa per mini-USB 2.0 | (6) Altoparlanti  |

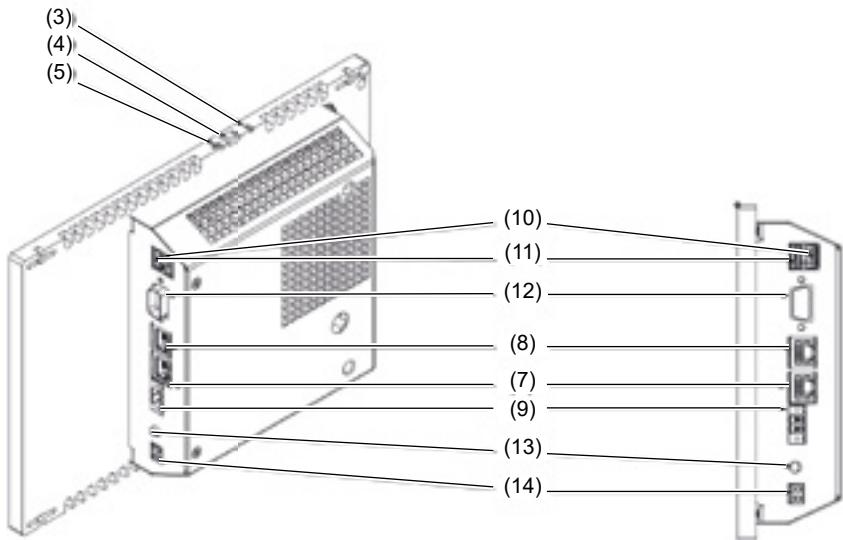


Figura 3: vista posteriore/laterale – versioni apparecchio Windows

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| (7) Collegamento Ethernet Gigabit RJ45, LAN/<br>PoE+            | (10) Collegamenti USB 2.0     |
| (8) Collegamento Ethernet Gigabit RJ45,<br>LAN2                 | (11) Collegamenti USB 3.0     |
| (9) Morsetto di collegamento per tensione<br>ausiliaria 24 V DC | (12) COM1, seriale RS232      |
|   | (13) Jack collegamento 3,5 mm |
|   | (14) KNX (opzione)            |

### 3 Funzione

#### Informazioni di sistema

L'apparecchio dispone di display con Windows integrato (PC). Il display touch capacitivo si adatta perfettamente al comando centrale e alla visualizzazione della tecnica dell'impianto dell'edificio. Tramite server locale, come ad es. il server domovea (vedere Accessori), che consente il collegamento al sistema KNX, vengono

trasmesse al Touch Panel le funzioni di comando e gli stati dell'impianto via Ethernet. Un client in Windows consente ad es. di accendere e regolare la luce, comandare i tendaggi, visualizzare i valori di temperatura e utilizzo oppure leggere.

## Caratteristiche del prodotto

- Comandi touch direttamente sullo schermo
- Visualizzazione di funzioni, valori misurati e dati configurati
- Collegamenti USB per supporti di memoria esterni
- Microfono e altoparlanti con soppressione dell'eco
- Raffreddamento a convezione silenzioso e duraturo senza ventilatore
- Funzione di blocco per la pulizia dell'area di comando mediante blocco touch

## Uso conforme alle indicazioni

- Per uso esclusivo in ambienti interni
- Per il montaggio a incasso nelle pareti vuote o massicce, utilizzare l'opportuna scatola da incasso per il Touch Panel (vedere Accessori).
- Il pannello può essere montato in orizzontale o verticale.

 Fare attenzione che la visualizzazione programmata corrisponda alla posizione di installazione del Touch Panel. Se viene ad esempio realizzata una visualizzazione domovea, per un pannello da 10'' o 16'' l'unica installazione possibile è quella da incasso orizzontale.

## Fornitura

- Touch Panel
- Cavo adattatore tipo A USB/mini-USB
- Materiale/strumenti per il montaggio
- Kit di collegamento RJ45 con connettore a spina e cavo patch
- Sistema operativo Windows10 ® embedded
- Blocco touch preinstallato sul desktop
- Driver per l'hardware

## 4 Comando

Lo schermo è dotato di una superficie sensibile al tocco, denominata touchscreen. Toccando la area di comando con la punta delle dita o con una penna apposita per touchscreen (non inclusa nella fornitura) vengono abilitate le azioni e le funzioni disponibili.

 La area di comando non deve essere toccato con oggetti appuntiti o contundenti.

 Se per un periodo di tempo non viene eseguita alcuna azione sul Touch Panel, l'apparecchio si imposta automaticamente sullo stato stand-by (OFF o salvaschermo). La durata può essere personalizzata dal pannello di controllo.

La visualizzazione viene di nuovo attivata toccando la area di comando.

## Inserimento di file da supporti di memoria esterni

Per l'inserimento di file, come ad es. immagini, audio, aggiornamenti o anche applicazioni (app/programmi), da un supporto di memoria esterno è disponibile sul bordo superiore del display una presa per mini-USB.

- Per l'installazione a incasso a filo muro, spingere uniformemente l'apparecchio verso sinistra e destra contro la scatola fino a udire lo scatto di arresto, quindi allentare la presa.

L'apparecchio viene gestito dalla parete. Gli elementi di comando sul bordo superiore sono accessibili.

- In caso di necessità, collegare il cavo adattatore della mini-USB/USB alla presa (4).
- Collegare un supporto di memoria esterno, come ad esempio una chiavetta USB o un disco rigido con il cavo adattatore.
- Da Esplora risorse/Gestione file di Windows salvare i dati nell'apparecchio o installare le applicazioni. Da Esplora risorse/Gestione file di Windows salvare i dati nell'apparecchio o installare le applicazioni.

## Riavvio del sistema operativo/utility di avvio

Se l'azionamento di un comando non produce le reazioni previste nell'apparecchio, il sistema deve essere riavviato.

- Per l'installazione a incasso a filo muro, spingere uniformemente l'apparecchio verso sinistra e destra contro la scatola fino a udire lo scatto di arresto, quindi allentare la presa.

L'apparecchio viene gestito dalla parete. Gli elementi di comando sul bordo superiore sono accessibili.

- Fare pressione sul pulsante di reset **R** premuto servendosi di un oggetto sottile.

L'apparecchio viene riavviato. L'operazione può richiedere alcuni secondi. Quando viene visualizzata la pagina iniziale, l'apparecchio è di nuovo pronto all'uso.

## Pulizia dell'area di comando

Una funzione specifica di blocco, che protegge la superficie touch da comandi indesiderati durante la pulizia, è preinstallato.

- Facendo doppio clic sul/tocchiando il  viene avviato il blocco touch.

Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia per 60 secondi.

- Pulire la superficie dello schermo con un panno morbido privo di pelucchi. Se necessario, inumidire leggermente il panno detergente con acqua pulita.

Al termine del conto alla rovescia, il blocco touch viene chiuso automaticamente. La area di comando non è più bloccato.

- i** Per la pulizia non utilizzare oggetti contundenti.

Non utilizzare detergenti aggressivi, acidi né soluzioni organiche.

Impedire la penetrazione di umidità nell'apparecchio.

## Apparecchi Windows

Le versioni degli apparecchi Windows vengono fornite con il sistema operativo preinstallato.

L'interfaccia corrisponde a quella di un portatile o PC. Sull'interfaccia del desktop è inoltre prein-

stallato il client domovea. Tutte le applicazioni e i client correnti possono essere installati e utilizzati dall'interfaccia.

## 5 Informazioni per gli elettricisti

### 5.1 Montaggio e collegamento elettrico



#### PERICOLO!

**Il contatto con parti in tensione nell'impianto può risultare in una scossa elettrica!**

**Le scosse elettriche possono provocare la morte.**

**Prima di svolgere i lavori sull'apparecchio disinserire le linee di allacciamento e coprire i componenti sotto tensione nella zona circostante!**

#### Preparazione del montaggio

In qualità di centrale di visualizzazione e di comando, l'apparecchio va montato in un punto facile da raggiungere. Nella decisione dell'altezza di montaggio sono decisive le abitudini dell'utente. Si consiglia un'altezza di montaggio dal centro display/scatola al pavimento di circa 1,65 m.



#### ATTENZIONE!

**Se la scatola è difettosa, potrebbero verificarsi danneggiamenti durante l'installazione dell'apparecchio.**

**L'apparecchio si può danneggiare.**

**Se si incassa la scatola in una parete, assicurarsi che l'apertura della parete sia sufficientemente grande e che l'apparecchio possa essere inserito senza tensioni.**

Le indicazioni per il montaggio della scatola da incasso in pareti massicce e vuote vengono rilevate dalle istruzioni corrispondenti dell'apparecchio.

Non posare i cavi di entrata della rete parallelamente ai cavi di rete, per evitare disturbi EMC.

#### Montaggio del connettore a spina (RJ45) sul cavo di rete (figura 11)

La scatola da incasso deve essere incassata alla parete del punto di montaggio. Il tubo vuoto deve essere passato con il cavo di rete tramite passacavo nella scatola.

- Infilare il cavo di rete nella guaina di terra del cappuccio metallico del connettore a spina.
- Togliere il rivestimento dei conduttori Ethernet del cavo di rete senza rimuovere l'isolamento.
- Inserire i conduttori nella spina (19) del connettore a spina e ruotare a 90°. Tagliare i conduttori in eccesso.

Attenersi scrupolosamente al codice colori A o B TIA/EIA-568 dell'impianto, specificato nella documentazione dei componenti e del router di rete. Il collegamento Ethernet sull'apparecchio è compatibile con le reti a fascio di linea conformemente A o B TIA/EIA-568.

- Inserire la spina nel connettore a spina (20) e procedere all'incastro. La spina viene fissata nel connettore a spina.
- Fissare il serracavo presente tramite la guaina di terra.

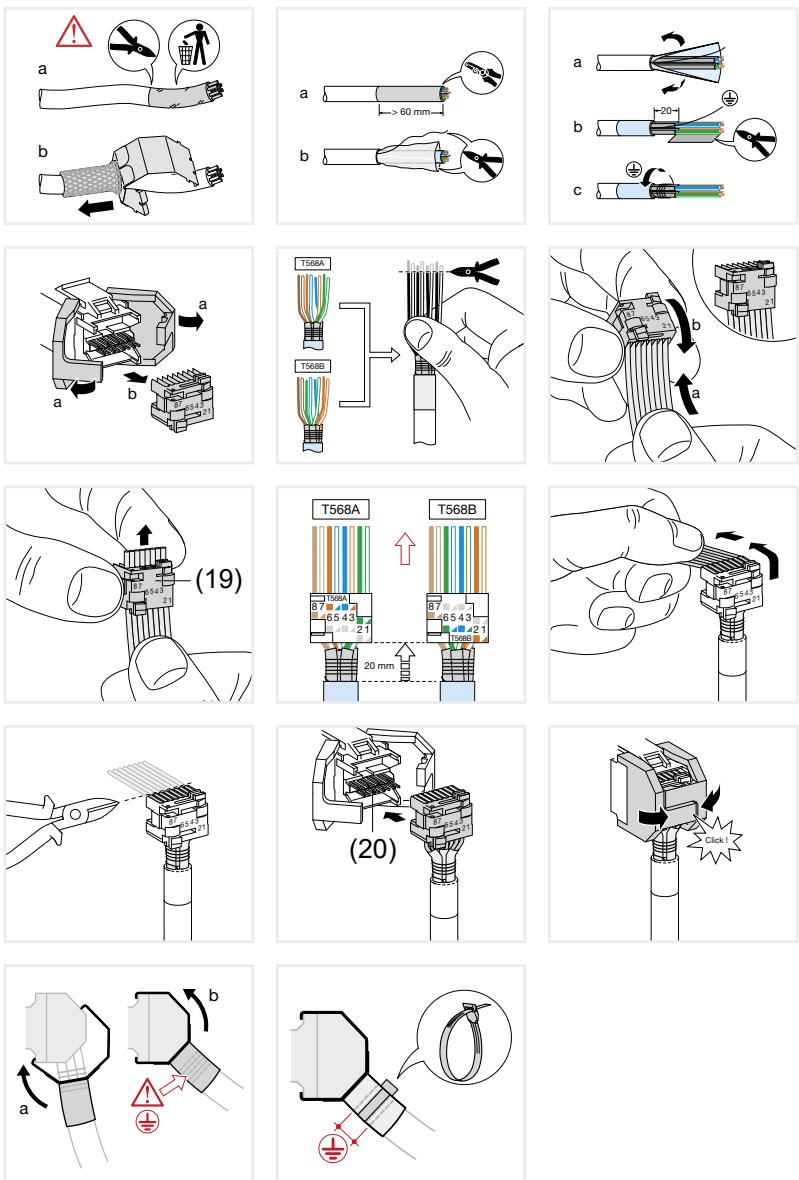


Figura 11: montaggio del connettore a spina sul cavo di rete

## Collegare e montare l'apparecchio

Il connettore a spina RJ45 viene montato nel cavo di rete.

- Mediante il cavo patch RJ45 esistente, collegare il connettore a spina con una presa RJ45 al Touch Panel (7/8).
- All'occorrenza, collegare una tensione ausiliaria da 24 V DC (Accessori) tramite il morsetto disponibile (9). Verificare la correttezza della polarità (figura 2/3).

- Inserire il Touch Panel nella scatola (21), in modo che i tiranti di montaggio (22) della scatola inseriti spinti sotto la placca.
- Servendosi della chiave a brugola fornita, serrare le quattro viti superiori e inferiori attraverso la placca e i tiranti di montaggio (figura 12/13). Le viti devono incassarsi nella placca.

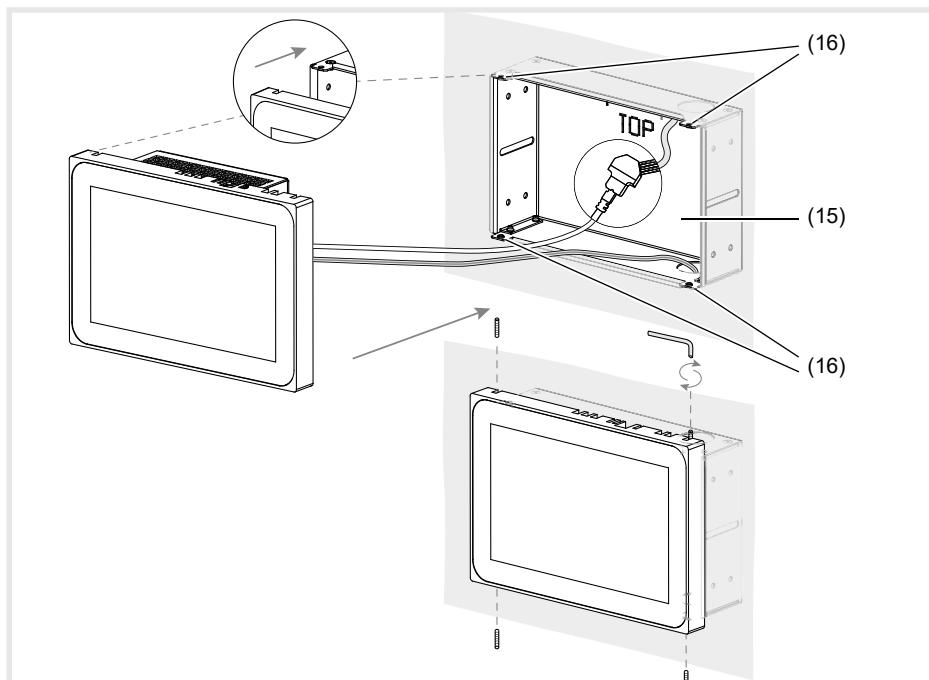


Figura 12 a/b: montaggio nella scatola da incasso

(15) Scatola da incasso (non compresa nella fornitura)

- Nell'installazione a filo muro, inserire l'apparecchio premendolo leggermente e in modo uniforme a sinistra e destra nella scatola (figura 13), fino a quando la cerniera "Push-to-open" della scatola non si incastra.

**i** Quando il display touch viene spinto nella scatola, assicurarsi che i cavi allacciati non vengano incastrati.

(16) Tiranti di montaggio

- Staccare la pellicola di protezione della area di comando.

- Attivare la tensione ausiliaria.

L'apparecchio carica il sistema operativo/l'utilità di avvio e dopo pochi secondi mostra il desktop/la pagina iniziale dell'utilità di avvio. L'apparecchio è pronto per l'uso.

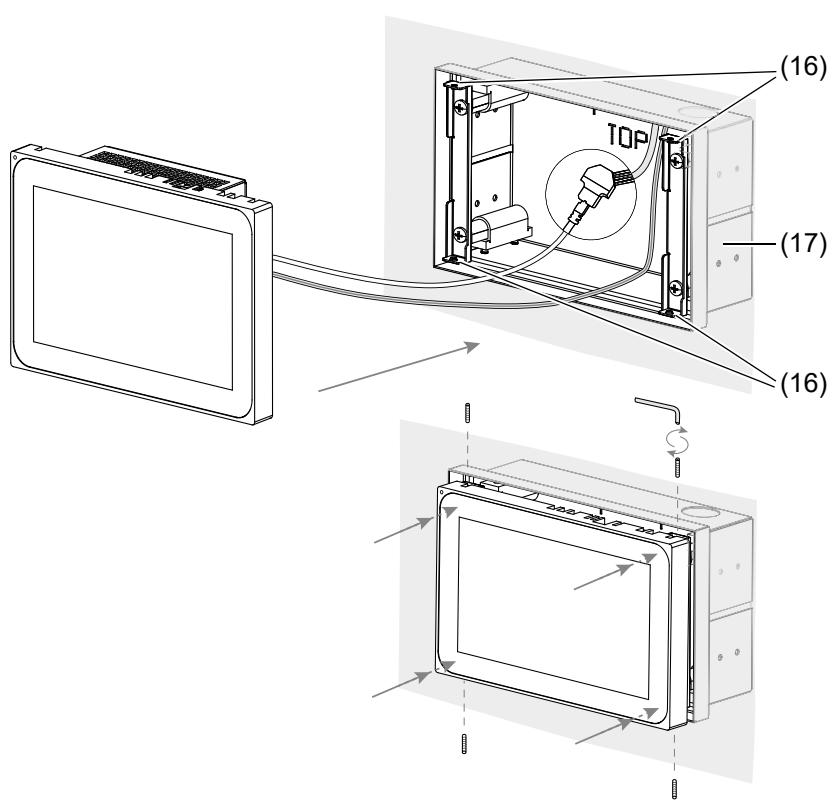


Figura 13 a/b: montaggio a filo muro nella scatola da incasso

(17) Scatola da incasso, montaggio a filo muro (non compresa nella fornitura)

### Smontaggio del dispositivo

- Nell'installazione a incasso a filo muro, allentare l'apparecchio dai sistemi di fissaggio nella scatola da incasso esercitando una pressione uniforme e leggera, quindi rilasciare.  
L'apparecchio sporgerà leggermente in avanti dalla scatola.
- Allentare le viti e rimuovere l'apparecchio dalla scatola.
- Rimuovere i collegamenti.

## 6. Allegato

### 6.1 Dati tecnici

Display touch capacitivo TFT	ca. 16:9	Grado di protezione	IP20
Temperatura di magazzinaggio	-20 ... +60 °C	Sezione cavi tensione ausiliaria:	
Umidità	10 ... 90 % a 25 °C, senza condensa	- flessibile con capocorda - fissa	max. 0,75 mm <sup>2</sup> max. 1,5 mm <sup>2</sup>
		Corrente di uscita USB per presa	500 mA

	10'' Windows	16'' Windows
Risoluzione	1280 x 800 pixel	1366 x 768 pixel
Intensità luminosa	400 cd/m <sup>2</sup>	220 cd/m <sup>2</sup>
Numero di prese USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 1x Mini-USB	
Trasmissione dati Ethernet		1000 Mbit/s
Porta Ethernet		2 x RJ45
Power over Ethernet		PoE+
Tensione ausiliaria		18 ... 36V DC
Potenza assorbita		
- Funzionamento	18,2 W	17 W
- Sospensione	9,6 W	10 W
- Spegnimento del display	4,8 W	4,8 W
- Spegnere	1,4 W	1,4 W
Sistema operativo		Windows 10 IoT
Processore		2x 1,8 GHz Intel E3930
Memoria di lavoro		4 GB RAM 64 GB SSD mSATA
Temperatura d'esercizio		+5 ... +35 °C
Dimensioni (L x A x P)	259,4 x 177 x 67,5 mm	377,4 x 231,8 x 66,4 mm
Altezza d'installazione cornice	10 mm	11 mm

### 6.2 Assistenza in caso di problemi

**Nessuna reazione ai comandi dell'interfaccia del display**      **Funzionamento non possibile**

Causa: il sistema è stato arrestato o è impostato sulla modalità di sospensione.

Premere il pulsante di reset R (5).

L'apparecchio viene riavviato.

Causa: tensione ausiliaria assente.

Verificare il collegamento per la tensione ausiliaria.

Verificare la tensione ausiliaria tramite misuratore.

### 6.3 Accessori

Scatola da incasso per WDI10x	WDW100
Scatola da incasso per WDI10x, a filo muro	WDW101
Scatola da incasso per WDI16x	WDW160
Scatola da incasso per WDI16x, a filo muro	WDW161
Alimentatore di tensione 24 V DC REG domovea Server	TGA200 TJA670/TJA470

## Inhoud

1 Veiligheidsinstructies .....	74
2 Opbouw van het apparaat .....	75
3 Functie .....	76
4 Bediening .....	77
5 Informatie voor de elektrotechnisch installateur .....	80
5.1 Montage en elektrische aansluiting .....	80
6. Bijlage .....	84
6.1 Technische gegevens .....	84
6.2 Hulp bij problemen .....	84
6.3 Toebehoren .....	85

## Aanraakscherm 10" Windows

Bestelnr.: WDI101

## Aanraakscherm 16" Windows

Bestelnr.: WDI161

## 1 Veiligheidsinstructies

**Inbouw en montage van elektrische apparatuur mogen uitsluitend door elektriciens en overeenkomstig de, in het desbetreffende land, geldende installatierichtlijnen worden uitgevoerd.**

**Wanneer deze handleiding niet in acht wordt genomen, kan schade aan het apparaat, brand of ander gevaar ontstaan.**

**Het apparaat is een voorziening uit de klasse A. Deze voorziening kan in woningen radiostoringen veroorzaken, die de gebruiker met behulp van geschikte maatregelen moet voorkomen.**

**Bij de voeding van het systeem via Power over Ethernet (PoE) mag het totale vermogen inclusief alle aangesloten verbruikers (bijvoorbeeld USB-apparaten) het opgeno-**

**men vermogen van IEEE 802.3at Class 3 niet overschrijden.**


**Bij apparaatvarianten met PoE+-functie moet erop worden gelet dat er geen verschillende aardingspotentialen worden gebruikt, zodat deze functie kan worden gebruikt.**

**Het bedieningspaneel niet met behulp van voorwerpen bedienen die zijn voorzien van scherpe kanten of punten.**

**Gebruik voor het reinigen geen scherpe voorwerpen. Gebruik geen zuren of organische oplosmiddelen.**


**Deze handleiding maakt deel uit van het product en dient in het bezit van de eindgebruiker te blijven.**

## 2 Opbouw van het apparaat

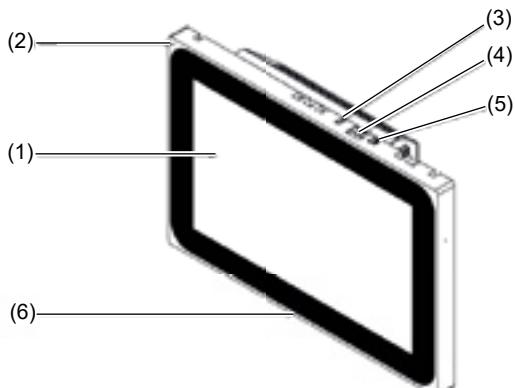

Afb. 1: vooraanzicht

- |     |                                  |     |   |
|-----|----------------------------------|-----|---|
| (1) | Aanraakgevoelig bedieningspaneel | (5) | Reset-toets <b>R</b> voor het herstarten van het apparaat |
| (2) | Microfoon                        | (6) | Luidspreker   |
| (3) | Helderheidssensor                |     |   |
| (4) | Bus voor mini-USB 2.0            |     |   |

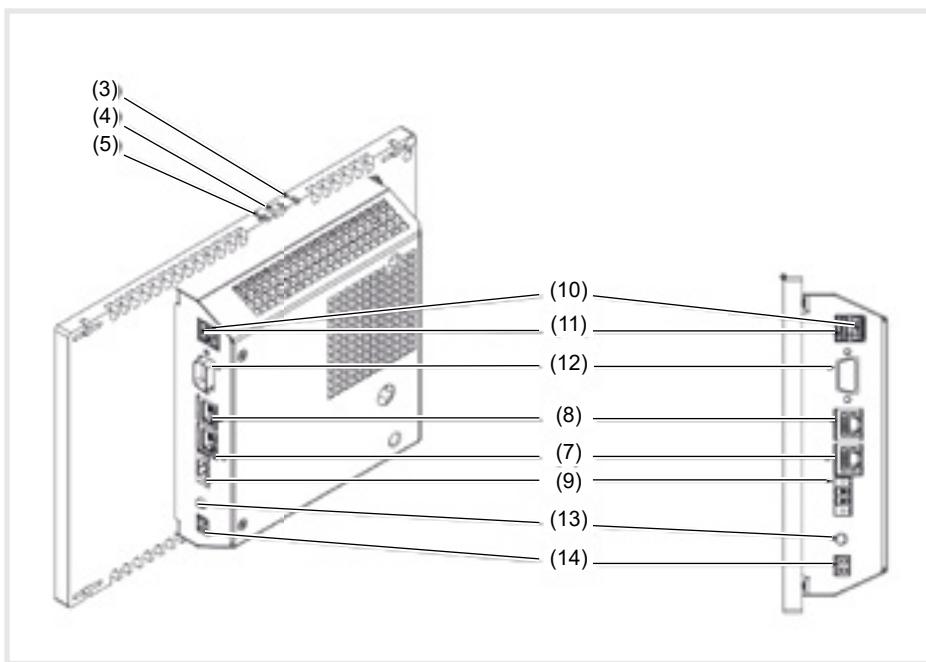

Afb. 3: achter-/zijaanzicht – Windows-variant

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| (7) Gigabit Ethernet-aansluiting RJ45, LAN/<br>PoE | (11) Aansluitingen USB 3.0       |
| (8) Gigabit Ethernet-aansluiting RJ45, LAN2        | (12) COM1, serieel RS232         |
| (9) Aansluitklem voor hulpspanning<br>24 V DC      | (13) Aansluiting 3,5 mm jackplug |
| (10) Aansluitingen USB 2.0                         | (14) KNX (optioneel)             |

### 3 Functie

#### Systeeminformatie

Het apparaat is een display dat verkrijgbaar is met een geïntegreerd Windows embedded (PC). Het capacitive aanraakscherm is optimaal geschikt voor de centrale besturing en visualisatie van de gebouwbeheersystemen. Via een lokale server, zoals bijv. de domovea-server (zie accessoires) die een verbinding met

het KNX-systeem tot stand brengt, worden bedieningsfuncties en installatietoestanden via Ethernet naar het aanraakscherm gestuurd. Via een client onder Windows kan op deze wijze licht geschakeld en gedimd, ophangingen aangestuurd, temperatuur- en verbruikswaarden weergegeven.

## Producteigenschappen

- Bediening door aanraking met de vinger direct op het scherm.
- Weergave van geconfigureerde functies, meetwaarden en gegevens
- USB-aansluitingen voor externe opslagmedia
- Microfoon en luidspreker met echo-onderdrukking
- Geluidloze, duurzame convectiekoeling zonder ventilator
- Vergrendelingsfunctie voor het reinigen van het bedieningspaneel door middel van Touch-blocker

## Juiste toepassing

- Uitsluitend voor het gebruik binnenshuis
- Voor de inbouwmontage in holle of massieve wanden moet de bijpassende inbouwbehuizing voor aanraakschermen (zie accessoires) worden gebruikt.
- Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd.



Houd er a.u.b. rekening mee dat de geplande visualisatie met de inbouwstand van het aanraakscherm moet corresponderen. Wanneer bijv. een domovea-visualisatie wordt gerealiseerd, vanaf een paneelmaat van 10'' of 16'', moet worden uitgaan van een horizontale inbouwstand.

## Leveringsomvang

- Aanraakscherm
- USB/mini-USB type A-adapterkabel
- Montagemateriaal/montagegereedschap
- RJ45-aansluitset met stekkerverbindingen en patch-kabel

- Besturingssysteem geladen Windows10 ® embedded
- Touch-blocker vooraf geïnstalleerd op het bureaublad
- Drivers voor de hardware

## 4 Bediening

Het beeldscherm is voorzien van een aanraakgevoelig oppervlak, dat aanraakscherm wordt genoemd. Door het bedieningspaneel met een vinger of een speciale pen (wordt niet meegeleverd) aan te raken, worden de gewenste acties en functies geactiveerd.

**i** Het bedieningspaneel niet met behulp van voorwerpen bedienen die zijn voorzien van scherpe kanten of punten.



Als er langere tijd geen actie op het aanraakscherm wordt uitgevoerd, wordt het apparaat automatisch in de rusttoestand (uit of screensaver) geschakeld. Deze tijdsduur kan individueel worden geconfigureerd van de systeembesturing.

De aanduiding wordt opnieuw ingeschakeld wanneer het bedieningspaneel weer wordt aangeraakt.

## Bestanden van externe opslagmedia laden

Voor het laden van bestanden, zoals bijv. afbeeldingen, audio, updates of toepassingen (apps/programma's), via een extern opslagmedium, is het apparaat in de bovenste displayrand voorzien van een mini-USB-bus.

- Bij een gelijk met de wand ingebouwd apparaat links en rechts gelijktijdig tegen de behuizing drukken tot de vergrendeling hoorbaar ontgrendelt, dan loslaten.  
Het apparaat komt uit de wand. De bedieningselementen in de bovenste rand worden zichtbaar.

- Wanneer dat nodig is de meegeleverde adapterkabel USB/mini-USB op de bus (4) aansluiten.
- Met behulp van de adapterkabel een extern opslagmedium, zoals bijv. een USB-stick of een harde schijf aansluiten.
- Via de Windows-verkenner/-bestandsmanager de bestanden in het apparaat opslaan of toepassing installeren.

## Besturingssysteem/launcher opnieuw starten

Wanneer het apparaat tijdens het gebruik niet correct reageert, moet het systeem opnieuw worden opgestart.

- Bij een gelijk met de wand ingebouwd apparaat links en rechts gelijktijdig tegen de behuizing drukken tot de vergrendeling hoorbaar ontgrendelt, dan loslaten.  
Het apparaat komt uit de wand. De bedieningselementen in de bovenste rand worden zichtbaar.

- Met een dun voorwerp de verlaagd aangebrachte Reset-toets **R** indrukken.  
Het apparaat wordt opnieuw opgestart. Dit kan enkele seconden duren. Wanneer de startpagina wordt weergegeven, is het apparaat weer klaar voor gebruik.

## Het bedieningspaneel reinigen

Een speciale vergrendelingsfunctie, die het oppervlak van het aanraakscherm tijdens het reinigen tegen het per ongeluk bedienen beschermt geïnstalleerd.

- De Touch-Blocker door dubbelklikken op  of door aanraking starten.  
 Op het display wordt 60 seconden lang via een countdown afggeteld.
- Het beeldschermopervlak met een zachte, niet-pluizende doek reinigen. Indien nodig, de schoonmaakdoek met schoon water licht bevachten.

Nadat de countdown is verstreken, wordt de Touch-Blocker automatisch gesloten. Het bedieningspaneel is niet langer geblokkeerd.

- i** Gebruik voor het reinigen geen scherpe objecten.

Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen, zuren of organische oplosmiddelen.

Laat geen vocht het apparaat binnendringen.

## Windows-apparaten

De Windows-varianten worden geleverd met geïnstalleerd besturingssysteem. De interface komt overeen met die van een notebook of PC. Bovendien is op het bureaublad de

domovea-client standaard geïnstalleerd. Alle gangbare toepassingen en clients kunnen door middel van de interface geïnstalleerd en gebruikt worden.

## 5 Informatie voor de elektrotechnisch installateur

### 5.1 Montage en elektrische aansluiting



#### GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken bij aanraking van spanningvoerende delen.

Elektrische schokken kunnen de dood tot gevolg hebben.

Voorafgaand aan werkzaamheden aan het apparaat de aansluiteleidingen loskoppelen en spanningvoerende delen in de omgeving afdekken!

#### Montage voorbereiden

Als weergave- en bedieningsscherm moet het apparaat op een goed bereikbare plaats worden gemonteerd. Bij het bepalen van de montagehoogte zijn de gewoonten van de gebruiker van doorslaggevend belang. Geadviseerd wordt om het midden van het display/de behuizing op een hoogte van ca. 1,65 m ten opzichte van de afgewerkte vloer te monteren.

Vocht en overmatig veel stof op de montageplaats voorkomen. Het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals bijv. radiatoren, boilers of ovens monteren.

Het aanraakscherm moet in een afzonderlijke verkrijgbare inbouwbehuizing worden ingebouwd (zie accessoires).



#### VOORZICHTIG!

Beschadiging tijdens het inbouwen van het apparaat in een scheefgetrokken behuizing.

Het apparaat kan beschadigd raken.

Tijdens het inbouwen van de behuizing in een wand erop letten dat het gat in de wand groot genoeg is en het apparaat zonder extra kracht kan worden geplaatst.

In de met de behuizing meegeleverde handleiding staan de aanwijzingen voor het monteren van de inbouwbehuizing.

Om EMC-storingen te voorkomen, mogen netwerkkabels niet parallel aan voedingskabels worden geïnstalleerd.

#### De stekkerverbinding (RJ45) op de netwerkkabel monteren (afb. 11)

De inbouwbehuizing is op de montageplaats vast in de wand ingebouwd. De lege buis met de netwerkkabel loopt door een daarvoor bedoeld gat in de behuizing.


Hierbij moet de kleurcode TIA/EIA-568-A of B uit de bijlage absoluut in acht worden genomen. Dit staat vermeld in de documentatie van de geïnstalleerde netwerk-componenten en routers.- De ethernet-aansluiting op het apparaat is compatibel met draadgebonden netwerken overeenkomstig TIA/EIA-568-A of B uitgevoerd.

- De netwerkkabel door de aardingsmantel van de metalen dop van de stekkerverbinding schuiven.
- De mantel van de ethernet-aders, maar de isolatie niet verwijderen.
- De aders in de stekker (19) van de stekkerverbinding geleiden en onder hoek van 90° aanbrengen. Het uitslepende deel van de aders inkorten.

De stekker op de stekkerverbinding (20) plaatsen en deze dichtklappen.

De stekker is in de stekkerverbinding vergrendeld.

De meegeleverde kabelbinders over de aardingsmantel heen vast trekken.

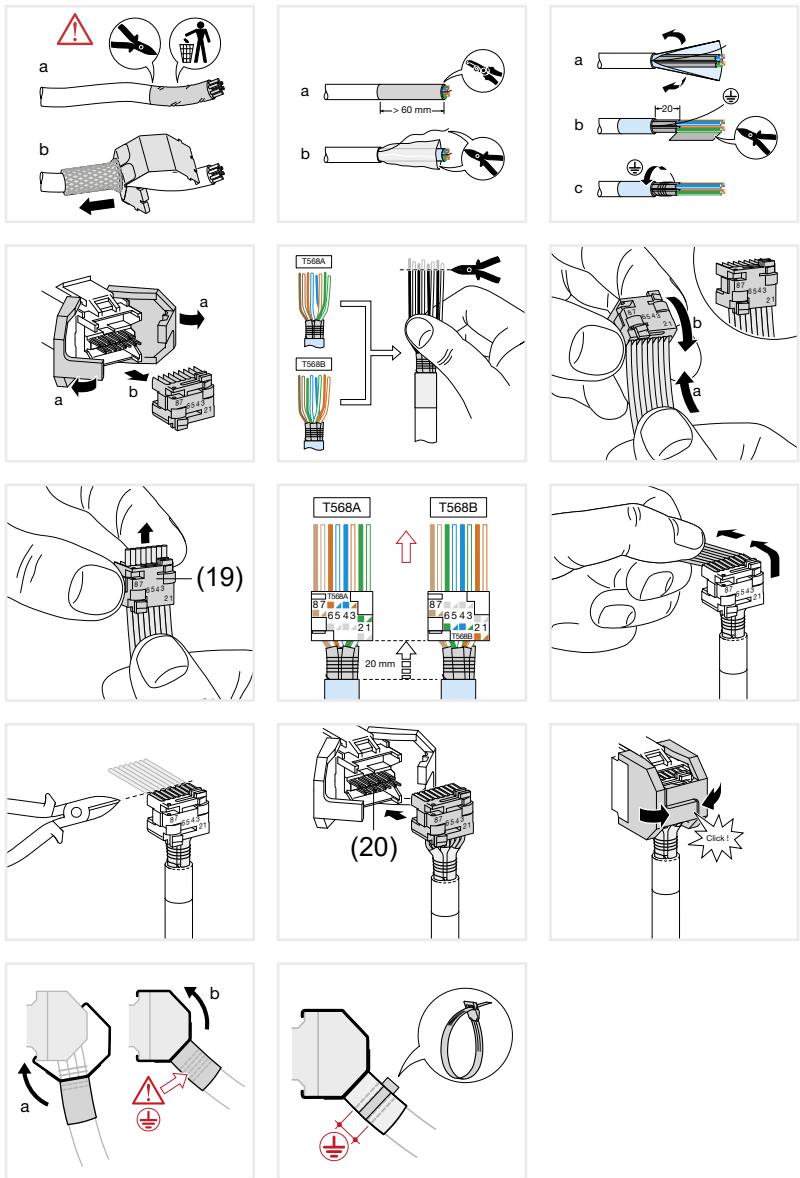


Afb. 11: de stekkerverbinding op de netwerkabel monteren

## Apparaat aansluiten en monteren

De stekkerverbinding (RJ45) is op de netwerk-kabel gemonteerd.

- Door middel van de meegeleverde, geprefabriceerde RJ45-patchkabel van de stekkerverbinding met behulp van een RJ45-bus met het aanraakscherm (7/8) verbinden.
- Indien nodig een 24 V DC-hulpspanning (Toebehoren) door middel van de meegeleverde klem aansluiten (9). Let op de juiste polariteit.

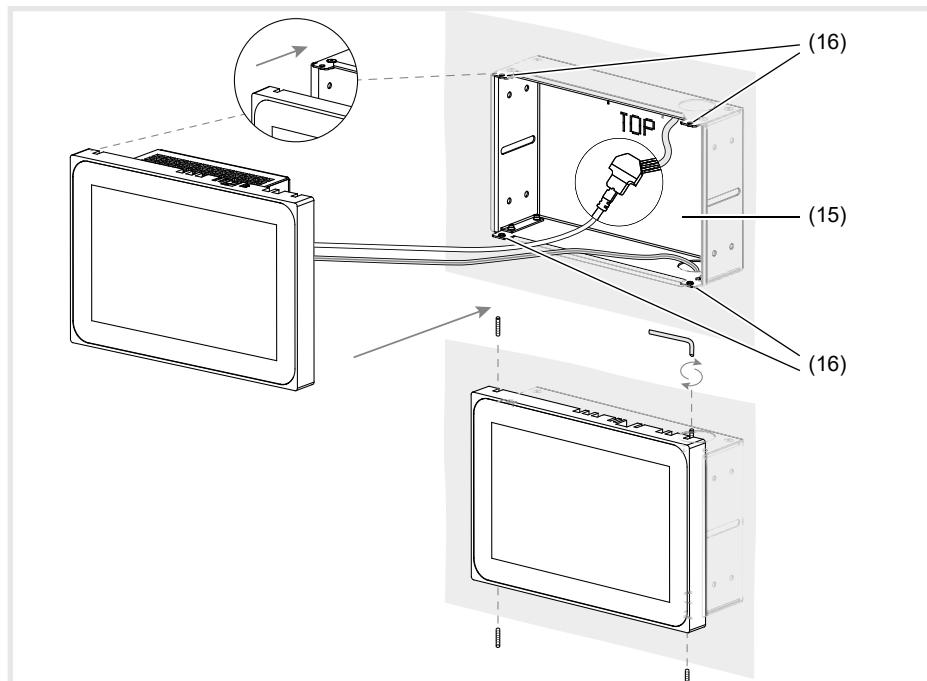

Afb. 12 a/b: montage in de inbouwbehuizing

(15) Inbouwbehuizing (niet meegeleverd)

- Bij een gelijk met de wand ingebouwd apparaat links en rechts met een gelijkmataige lichte druk in de behuizing geleiden (afb.13), tot de >>Push-to-open<< vergrendeling van de behuizing hoorbaar vergrendelt.

**i** Tijdens het opnieuw in de behuizing drukken van het aanraakscherm, er absoluut op letten dat de aangesloten kabels niet ingeklemd raken.

■ Het aanraakscherm (21) in de behuizing plaatsen, zodat de montagelippen (22) van de behuizing onder het frame worden geschoven.


- Met behulp van de meegeleverde inbus-sleutel de vier bouten van de boven- en onderkant door het frame en de montagelussen vastdraaien (afb. 12/13). De schroeven moeten in frame verzonken zijn.

(16) Montagelussen

- Beschermsolie van het bedieningspaneel trekken.

- Hulpspanning inschakelen.

Het apparaat laadt het besturingssysteem/de launcher en geeft na enkele seconden het bureaublad/de startpagina van de launcher weer. Het apparaat is gebruiksklaar

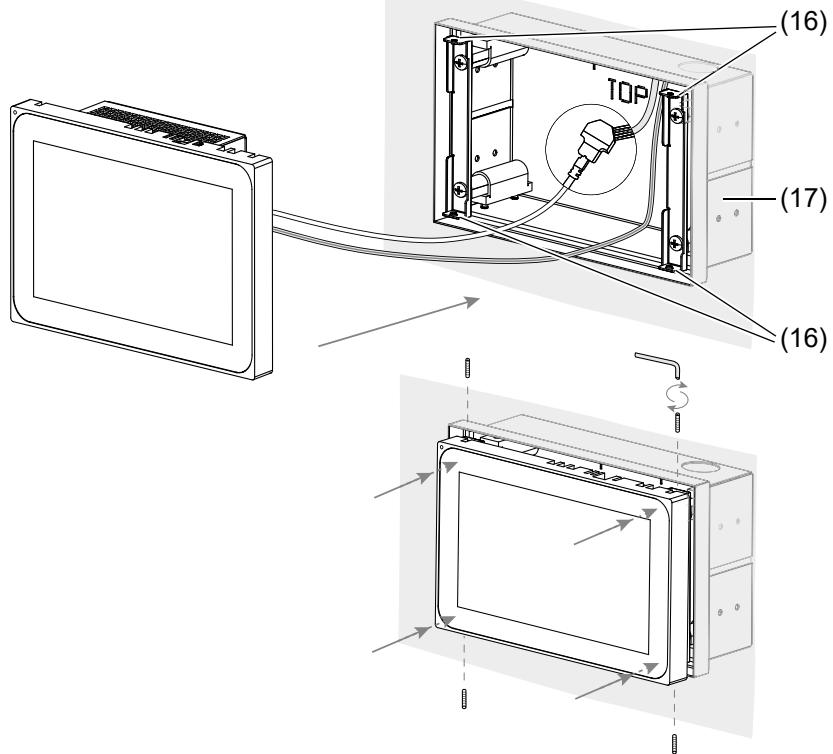

Afb. 13 a/b: montage in de inbouwbehuizing, gelijk aan de wand

(17) Inbouwbehuizing, gelijk met de wand (niet meegeleverd)

### Apparaat demonteren

- Bij een gelijk met de wand ingebouwd apparaat links en rechts met een gelijkmatige lichte druk uit de vergrendeling van de inbouwbehuizing losmaken en losslaten.
- De bouten losdraaien en het apparaat uit de behuizing nemen.
- De aansluitingen losmaken.

Het apparaat komt langzaam naar voren toe uit de behuizing.

## 6. Bijlage

### 6.1 Technische gegevens

Capacitief TFT-aanraakscherm	ca. 16:9	Beschermingsklasse	IP20
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C	Aderdiameter hulpspanning:	
Luchtvochtigheid	10 ... 90 % bij 25 °C, niet condenserend	- flexibel met adereindhuls - star USB uitgangsstroom per bus	max. 0,75 mm <sup>2</sup> max. 1,5 mm <sup>2</sup> 500 mA

	10'' Windows	16'' Windows
Resolutie	1280 x 800 Pixel	1366 x 768 Pixel
Lichtsterkte	400 cd/m <sup>2</sup>	220 cd/m <sup>2</sup>
Anta USB bussen	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 1x Mini-USB	
Data-overdracht ethernet	1000 Mbit/s	
Aansluitbus ethernet	2 x RJ45	
Power over Ethernet	PoE+	
Hulpspanning	18 ... 36V DC	
Opgenomen vermogen:		
- Bedrijf	18,2 W	17 W
- Slaapstand	9,6 W	10 W
- Display uit	4,8 W	4,8 W
- Uitschakelen	1,4 W	1,4 W
Besturingssysteem/	Windows 10 IoT	
Processor	2x 1,8 GHz Intel E3930	
Werkgeheugen	4 GB RAM 64 GB SSD mSATA	
Bedrijfstemperatuur	+5 ... +35 °C	
Afmetingen (b x h x d)	259,4 x 177 x 67,5 mm	377,4 x 231,8 x 66,4 mm
Oppbouwhoogte frame	10 mm	11 mm

### 6.2 Hulp bij problemen

#### Het display-opervlak reageert niet op aanraken

Betekenis: het systeem is uitgeschakeld of blijft hangen.

De Reset-toets R (5) indrukken

Het apparaat wordt opnieuw opgestart.

#### Gebruik niet mogelijk

Betekenis: hulpspanning is niet actief.

De aansluiting voor de hulpspanning controleren.

Hulpspanning met meetapparaat controleren.

### 6.3 Toebehoren

Inbouwbehuizing voor WDI10x	WDW100
Inbouwbehuizing voor WDI10x, gelijk met de wand	WDW101
Inbouwbehuizing voor WDI16x	WDW160
Inbouwbehuizing voor WDI16x, gelijk met de wand	WDW161
Voedingsspanning 24 V DC DIN-railcomponent	TGA200
domovea Server	TJA670/TJA470

## Innehåll

1 Säkerhetsanvisningar .....	86
2 Enhetens uppbyggnad.....	87
3 Funktion.....	88
4 Manövrering.....	89
5 Information till elektrikern.....	92
5.1 Montering och elektrisk anslutning .....	92
6. Bilaga.....	96
6.1 Tekniska specifikationer .....	96
6.2 Hjälp vid problem.....	96
6.3 Tillbehör.....	97

## Pekskärm 10'' Windows

Best.nr.: WDI101

## Pekskärm 16'' Windows

Best.nr.: WDI161

## 1 Säkerhetsanvisningar

Inbyggnad och montering av elektrisk utrustning får bara utföras av en behörig elektriker i enlighet med de gällande nationella installationsstandarderna.

**Om anvisningen inte beaktas kan det uppkomma skador på utrustningen, brand eller andra faror.**

**Detta är en klass A-apparat. Apparaten kan ge upphov till radiostörningar i områden där människor bor. I sådana fall skall ägaren vidta lämpliga åtgärder.**

**Vid försörjning av systemet med ström via Ethernet (PoE) får den totala effekten inklusive alla anslutna förbrukare (t.ex. USB-en-**

**heter) inte överstiga effektförbrukningen enligt IEEE 802.3at klass 3.**

**Var vid apparatvarianter med PoE+-funktion noga med att inga olika jordpotentialer används så att denna funktion kan användas.**

**Använd inga vassa eller spetsiga föremål på användargränsnivåttet.**

**Använd inga vassa föremål för rengöringen. Använd inga syror eller organiska lösningsmedel.**

**Denna anvisning är en del av produkten och ska lämnas kvar hos slutanvändaren.**

## 2 Enhetens uppbyggnad

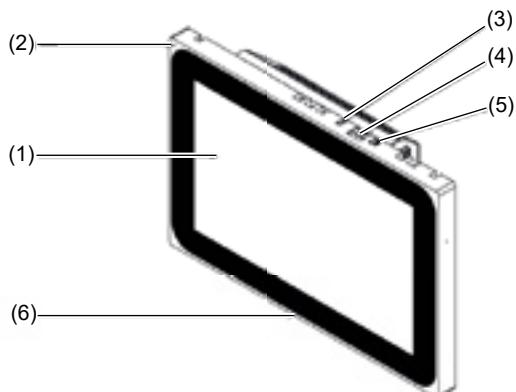


Bild 1: Frontvy

- |     |                                      |     |  |
|-----|--------------------------------------|-----|--|
| (1) | Beröringskänsligt användargränssnitt | (4) | Uttag för Mini-USB 2.0                 |
| (2) | Mikrofon                             | (5) | Reset-knapp R för omstart av apparaten |
| (3) | Ljusstyrkesensor                     | (6) | Högtalare                              |

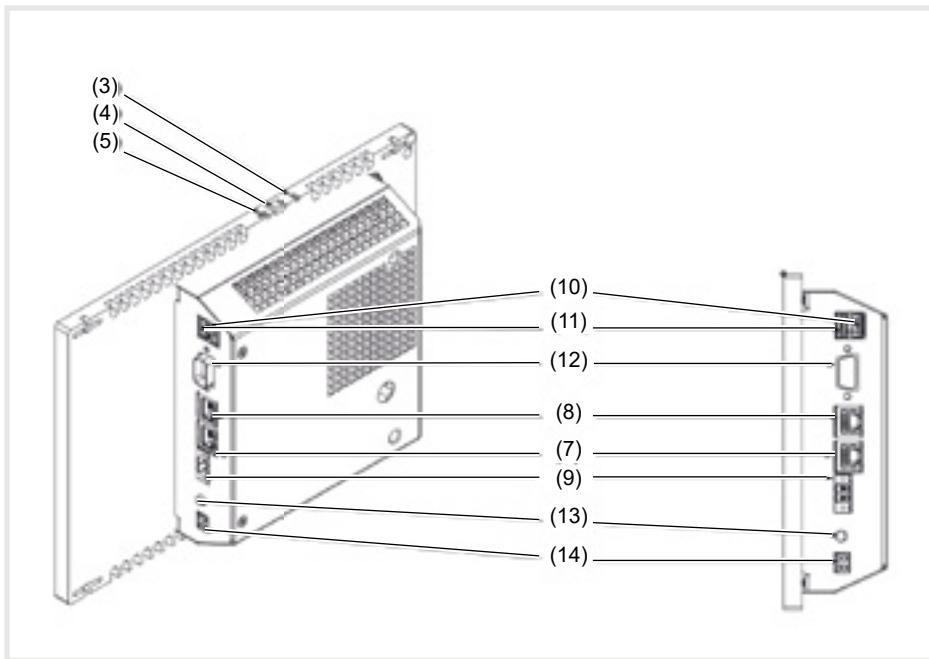


Bild 3: Vy på baksidan/sidan

- (7) Gigabit Ethernet-anslutning RJ45, LAN/  
PoE+
- (8) Gigabit Ethernet-anslutning RJ45, LAN2
- (9) Anslutningsklämma för hjälppåspänning  
24 V DC
- (10) Anslutningar USB 2.0
- (11) Anslutningar USB 3.0
- (12) COM1, Serial RS232
- (13) Anslutning 3,5 mm klinka
- (14) KNX (tillval:)

### 3 Funktion

#### Systeminformation

Enheten är en display, som finns i med integrerat Windows embedded (PC). Den kapacitiva pekskärmen lämpar sig optimalt för centralstyrning och visualisering av byggnadssystemtekniken. Via en lokal server, som t.ex. domovea-servern (se tillbehör) som upprättar förbindelsen till KNX-systemet överförs

manöverfunktioner och anläggningstillstånd via Ethernet till pekskärmen.

Via en klient under Windows kan t.ex. ljus tändas, släckas och dimmas, rullgardiner kan styras, temperatur- och förbrukningsvärden kan visas.

## Produktergenskaper

- Manövrering genom att peka på bildskärmen
- Visning av konfigurerade funktioner, mätvärden och data
- USB-anslutning för externa minnesmedia
- Mikrofon och högtalare med ekoundertryck-
- ning
- Ljudlös konvektionskyllning med lång livslängd, utan fläkt
- Spärrfunktion för rengöring av användargränssnittet via Touch Blocker

## Ändamålsenlig användning

- Endast lämplig för användning inomhus
- Vid försänkt montering i ihåliga väggar eller massiva väggar skall en passande kapsling UP för pekskärm (se tillbehör) användas.
- Panelen kan monteras vågrät eller lodrät.

## Leveransomfattning

- Pekskärm
- USB/Mini-USB Typ A adapterkabel
- Monteringsmaterial-/verktyg
- RJ45 anslutningsset med stickkontakt och patchkabel

## 4 Manövrering

Bildskärmen har en beröringskänslig yta, kallad pekskärm. Genom att röra vid användargränssnittet med fingret eller en speciell pekskärm-spenna (ingår inte i leveransen) utlöses åtgärder och funktioner.

 Använd inga vassa eller spetsiga föremål på användargränssnittet.

## Läsa in filer från externa minnesmedia

För inläsning av filer, t.ex. bilder, ljudfiler, uppdateringar eller applikationer (appar/program) via ett externt minnesmedium finns ett Mini-USB-uttag tillgängligt i den övre displaykanten.

- Vid montering av en enhet mot väggen trycks apparaten jämt till höger och vänster mot huset tills arreteringen lossar hörbart. Släpp sedan.
- Apparaten förs ut ur väggen.



Observera att den planerade visualiseringen måste korrespondera med pekskärmens monteringsläge. Om till exempel en domoväga-visualisering realiseras skall inmonteringen vara vågrät.

- Operativsystem inlagt Windows10 ® embedded
- Touch Blocker förinstallerad på skrivbordet
- Drivrutiner för hårdvaran



Om det under en tid inte utförs några åtgärder på pekskärmen återgår apparaten automatiskt till viloläge (FRÅN eller skärmssläckare). Denna tidsperiod konfigureras individuellt via systemstyrningen. Visningen startas igen genom att återigen peka på användargränssnittet.

Manöverelementen i den övre kanten är näbara.

- Vid behov ansluts bifogad adapterkabel USB/Mini-USB till dosan (4).
- Anslut ett externt minnesmedium, som t.ex. ett USB-minne eller en hårddisk med adapterkabeln.
- Med hjälp av Windows Explorer/filhanteringsprogram sparas filerna i apparaten eller installera applikationer.

## Nystarta operativsystem/Launcher

Om enheten inte reagerar korrekt vid manövrengården bör systemet startas på nytt.

- Vid montering av en enhet mot väggen trycks apparaten jämnt till höger och vänster mot huset tills arreteringen lossar hörbart. Släpp sedan.  
Apparaten förs ut ur väggen. Manöverelementen i den övre kanten är nåbara.

- Tryck in den försänkta resetknappen **R** med ett tunt föremål.

Apparaten gör en omstart. Det kan ta några sekunder. När startsidan visas är apparaten driftsklar igen.

## Rengöra användargränssnittet

En speciell spärrfunktion som skyddar pektytan mot oavsiktlig manövrering vid rengöring är förinstallerad.

- Starta pekblockeraren genom att dubbelklicka/peka på .  
På displayen visas under 60 sekunder en nedräkning.
- Rengör bildskärmsytan med en mjuk och ej luddande duk. Vid behov fuktas rengöringsduken med rent vatten.



Efter nedräkningen stängs pekblockeraren automatiskt. Användargränssnittet är inte längre spärrat.

- Använd inga vassa föremål för rengöringen. Använd inga skarpa rengöringsmedel, syror eller organiska lösningsmedel.  
Det får inteträna in någon fukt i apparaten.

## Windows-enheter

Windows-apparatvarianterna levereras med förinstallerat operativsystem. Gränssnittet motsvarar den för en Notebook eller PC.  
Därutöver är domovea-klienten förinstallerad

på skrivbordet. Samtliga gängse applikationer och klientern kan installeras och användas via gränssnittet.

## 5 Information till elektrikern

### 5.1 Montering och elektrisk anslutning



#### FARA!

**Elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande delar i installationsmiljön!**

**Elektrisk stöt kan leda till döden.**

**Innan arbeten på utrustningen ska anslutningskablarna frikopplas och spänningsförande delar i omgivningen ska täckas över.**

#### Förbereda montering

Om apparaten används som visnings- och manövercentral skall den monteras på ett lättåtkomligt ställe. Monteringshöjden beror i första hand på hur användningen sker. Det rekommenderas att montera displayen/huset mitt 1,65 m från golvet.

**i** Undik mycket fukt och damm på monteringssätet. Montera inte apparaten nära värmekällor, såsom radiatorer, värmearkumulatorer eller ugnar.

Pekskärmen skall monteras i en separat kapslings-UP (se tillbehör).



#### VARNING!

**Skador på apparaten i en utstickande kapsling.**

**Utrustningen kan skadas.**

**Var vid inmontering av kapslingen i en vägg uppmärksam på att väggöppningen är tillräckligt stor och att apparaten kan sättas in utan spänningar.**

**i** Anvisningar för montering av UP-kapslingen i massiva eller ihåliga väggar framgår av den anvisning, som bifogas kapslingen.

**i** Dra inte nätverks-ingångskabler parallellt med nätkablar för att undvika EMC-störningar.

#### Montera stickkontakten (RJ45) i nätverkskabeln (bild 11)

Kapslingen UP är fast inmonterad i väggen på monteringsstället. Det tomma röret med nätverkskabeln leds genom en införing i kapslingen.

- Skjut nätverkskabeln genom metallhättans jordningsmantel på kontaktdonet.
- Avmantla nätverkskabelns Ethernet-ledare. Avisolera den inte.
- För in ledarna i insticksdonets kontakt (19) och vinkla 90°. Korta utstickande ledare.

**i** Det är viktigt att i detta sammanhang beakta färgkoden TIA/EIA-568-A eller B till anläggningen. Det framgår av dokumentationen till de installerade nätverkskomponenterna och nätverksroutern. Ethernet-anslutningen på apparaten är kompatibel med ledningsbundna nätverk enligt TIA/EIA-568-A eller B.

- Sätt på stickkontakten på insticksdonet (20) och fäll igen denna.
- Stickkontakten är arreterad i insticksdonet.
- Dra åt den bifogade kabelbindaren ovanpå jordningsmanteln.

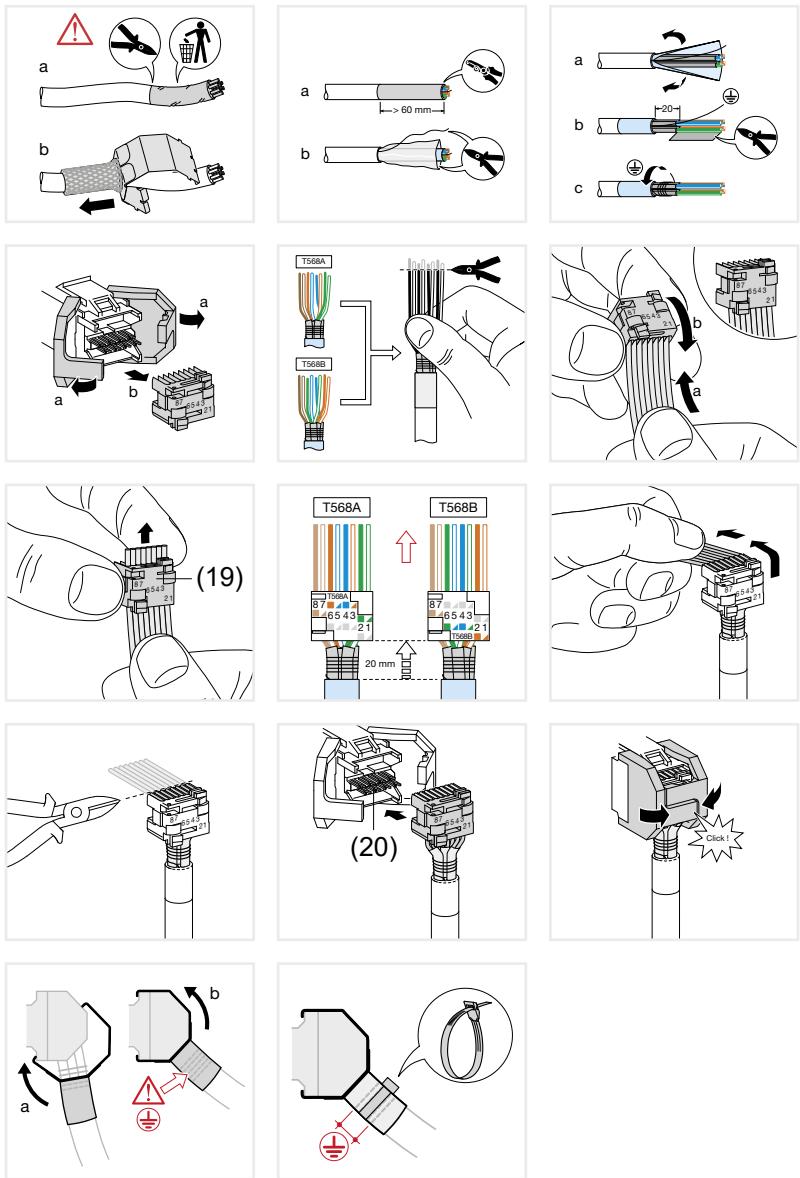


Bild 11: Montera stickkontakten i nätverkskabeln

## Anslut och montera utrustningen

Stickkontakten RJ 45 är monterad på nätverkskabeln.

- Via den bifogade, konfektionerade RJ45-patchkabeln förbinds stickkontakten med en RJ45-dosa i pekskärmen (7/8).
- Anslut vid behov en 24 V DC hjälppåspänning (Tillbehör) via den bifogade klämman (9). Se till att polerna kopplas korrekt (bild 2/3).

- Sätt in pekskärmen i kapsligenen (21) så att monteringslaskorna (22) till kapslingen skjuts under ramen.
- Med den bifogade inbussnyckeln dras de fyra skruvarna åt uppifrån och nedifrån genom ramen och monteringslaskorna (bild 12/13). Skruvarna skall vara försänkta i ramen.

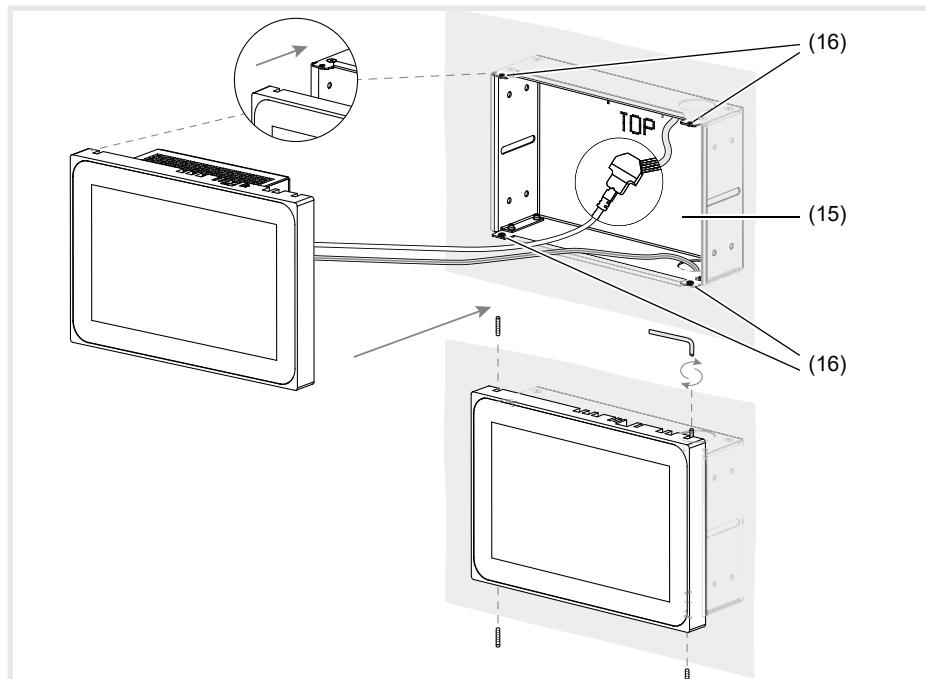


Bild 12 a/b: Montering i kapslingen UP

(15) Kapsling UP (ingår inte i leveransen)

- När apparaten monteras i plan med väggen förs apparaten in i kapslingen med en jämn och lätt tryckning till vänster och höger (bild 13), tills >>Push-to-open<< förslutningen till kapslingen hakar i.

**i** Vid intryckning av pekskärmen i kapslingen är det viktigt att se till att den anslutna kabeln inte kommer i kläm.

(16) Monteringslaskor

- Dra av skyddsfolien från användargränsnittet.
- Slå på hjälppåspänning. Apparaten laddar operativsystemet/ Launcher och visar efter några sekunder Launcherns skrivbord/startssida. Apparaten är driftsklar.

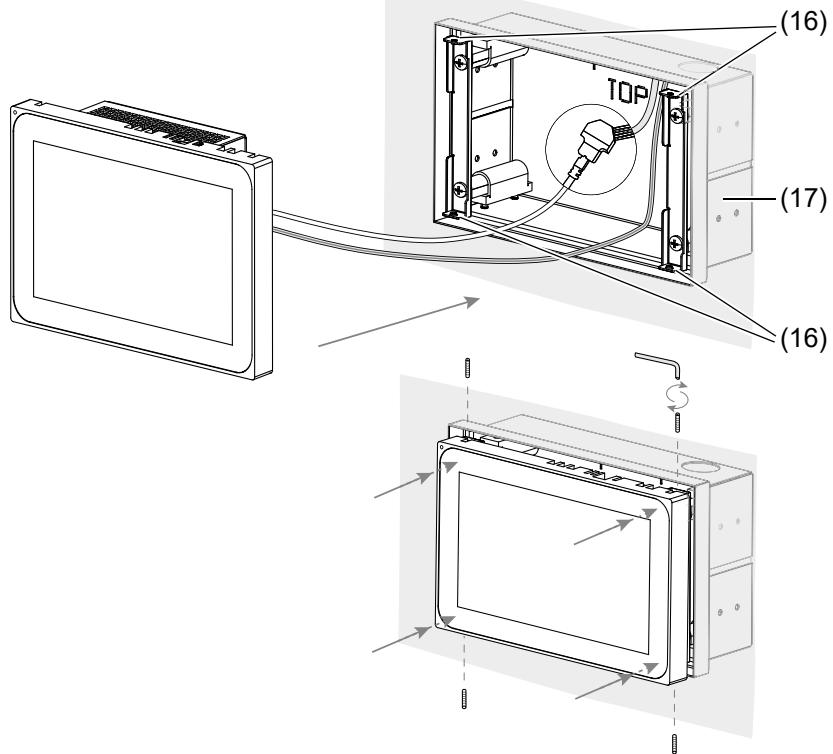


Bild 13 a/b: Montering i plan med väggen i kapslingen UP

(17) Kapsling UP i plan med väggen (ingår inte i leveransen)

#### Demontera enheten

- Vid montering i plan med väggen lossas apparaten med ett jämnt och lätt tryck ur fixeringen i kapslingen UP och släpp sedan. Apparaten kör långsamt ut framåt ur kapslingen.
- Lossa skruvarna och ta ut apparaten ur kapslingen.
- Ta bort anslutningarna.

## 6. Bilaga

### 6.1 Tekniska specifikationer

Kapacitiv TFT pekskärm	ca. 16:9	Skyddsgrad	IP20
Lagringstemperatur	-20 ... +60 °C	Ledningsdiameter hjälpspänning:	
Luftfuktighet	10 ... 90 % vit 25 °C, ej kondenserande	- flexibel med ledarändhylsa      max. 0,75 mm <sup>2</sup> - stel                                        max. 1,5 mm <sup>2</sup>	

USB-ström ut per grenuttag      500 mA

	10'' Windows	16'' Windows
Upplösning	1280 x 800 Pixel	1366 x 768 Pixel
Ljusstyrka	400 cd/m2	220 cd/m2
Antal USB grenuttag	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 1x Mini-USB	
Dataöverföring Ethernet		1000 Mbit/s
Anslutningsdosa Ethernet		2 x RJ45
Power over Ethernet		PoE+
Strömförbrukning		18 ... 36V DC
Strömförbrukning		
- Drift	18,2 W	17 W
- Viloläge	9,6 W	10 W
- Stäng av displayen	4,8 W	4,8 W
- Viloläge	1,4 W	1,4 W
Operativsystem		Windows 10 IoT
Processor		2x 1,8 GHz Intel E3930
Arbetsminne		4 GB RAM 64 GB SSD mSATA
Drifttemperatur		+5 ... +35 °C
Mått (B x H x D)	259,4 x 177 x 67,5 mm	377,4 x 231,8 x 66,4 mm
Påbyggnadshöjd ram	10 mm	11 mm

### 6.2 Hjälp vid problem

#### Display-ytan reagerar inte längre på manövrering

Orsak: Systemet är avstängt eller så har det hängt sig.

Tryck på reset-knappen R (5).

Apparaten utför en system-omstart.

#### Drift ej möjlig

Orsak: hjälpspänning saknas.

Kontrollera anslutning av hjälpspänning.

Kontrollera hjälpspänningen med hjälp av mätinstrument.

### 6.3 Tillbehör

Kapsling UP för WDI10x	WDW100
Kapsling UP för WDI10x, i plan med väggen	WDW101
Kapsling UP för WDI16x	WDW160
Kapsling UP för WDI16x, i plan med väggen	WDW161
Spänningsförsörjning 24 V DC REG	TGA200
domovea Server	TJA670/TJA470

